

SCHEDA VALUTAZIONE GTS
MESSA IN SICUREZZA TEMPORANEA POST-SISMA DEI MANUFATTI EDILIZI

CCR n° _____ Incarico n° 6263 del 22 / 11 / 2016 Scheda n° 08 del 12 / 12 / 16
(Parte I)

ESIGENZA DELLA MESSA IN SICUREZZA (Allegata alla presente)

☐ Richiesta del Cittadino	☐ Sopralluogo di agibilità di squadre della Funzione I	☐ Sopralluogo di un tecnico dell'Amministrazione (specificare quale Asim): _____
☐ Verbale di Intervento dei Vigili del Fuoco ☒ Altro (specificare) <u>CON UNO ACCUMOLI</u>		
Identificativo (es Num Richiesta): _____	Data emissione	_____ / _____ / _____

IDENTIFICATIVO MANUFATTO

PROVINCIA <u>R1 BT1</u>	COMUNE <u>ACCUMOLI</u>
LOCALITA' (Frazione, Centro abitato o Zona) <u>CASSINO</u>	
INDIRIZZO _____	
NUM. _____	
DATI CATASTALI	
Foglio <u>62</u>	Mappa _____
Particella <u>44</u>	ID Aggregato (Prot. Civile) _____

IDENTIFICATIVO PROPRIETARIO

NOMINATIVO PROPRIETARIO/ ENTE _____
DESTINAZIONE D'USO _____

PARERE DELLA COMMISSIONE

SOPRALLUOGO COMPIUTO	ESPRIMIBILE	NON ESPRIMIBILE - Motivazioni:
☒ SI ☐ NO ☐ Eseguire delimitazione perimetrale dell'immobile	CLASSIFICAZIONE PRESIDIO ATTRIBUITA DAL GTS ☐ P1 (interventi minori) ☒ P2 (interventi di media importanza) ☐ P3 (interventi rilevanti) Opera Provvisoria Eseguita dai VV.F (parere Vigili del Fuoco) ☐ SI ☒ NO	☐ Edificio sottoposto a Sequestro Giudiziario ☐ Edificio con vincolo BB.AA. ☐ Occorre Gruppo Altarego ⁽¹⁾

NOTE:

N-42°40,756 E- 13°13,545

TRATTASI DI EDIFICIO ADIBITO A CIVILE ABITAZIONE IN MURATURA PORTANTE IN PIETRAHE NON RESOLARE IMONACATO PRESENTA UNA LESIONE CHE EVIDENZA IL DISTACCO DEL CONO DI ANGOLO CHE E' ANCORATO UN CAVO ELETTRICO SI RITIENE NECESSARIO LA REALIZZAZIONE DI OPERE PROVVISORIALI DI SOSTEGNO QUALI CERCHIATURA. INOLTRE SI RITIENE NECESSARIO INTERDIRE L'ACCESSO PEDONALE AL MAPP. N° 24 ADIACENTE ALL'EDIFICIO. IN QUESTIONE


Allegato C

Area for additional notes or information, consisting of multiple horizontal lines for text entry.

MEMBRI COMMISSIONE

	Cognome	Nome	Firma
Vigili del Fuoco	CANCEDDA	ROBERTO	
Cens. Danni			
Dip. Prot. Civ.			
Tecnico Comunale	ORTOLINA	ALBERTO	
Unità di Crisi MiBACT			
Tecnico	IANNICELLI	GIORGIO	
Tecnico	DIAMATO	ALESSANDRO	
Tecnico			
Tecnico			
Tecnico			
Tecnico			

(1) In tal caso andrà compilata anche la parte seconda della presente scheda

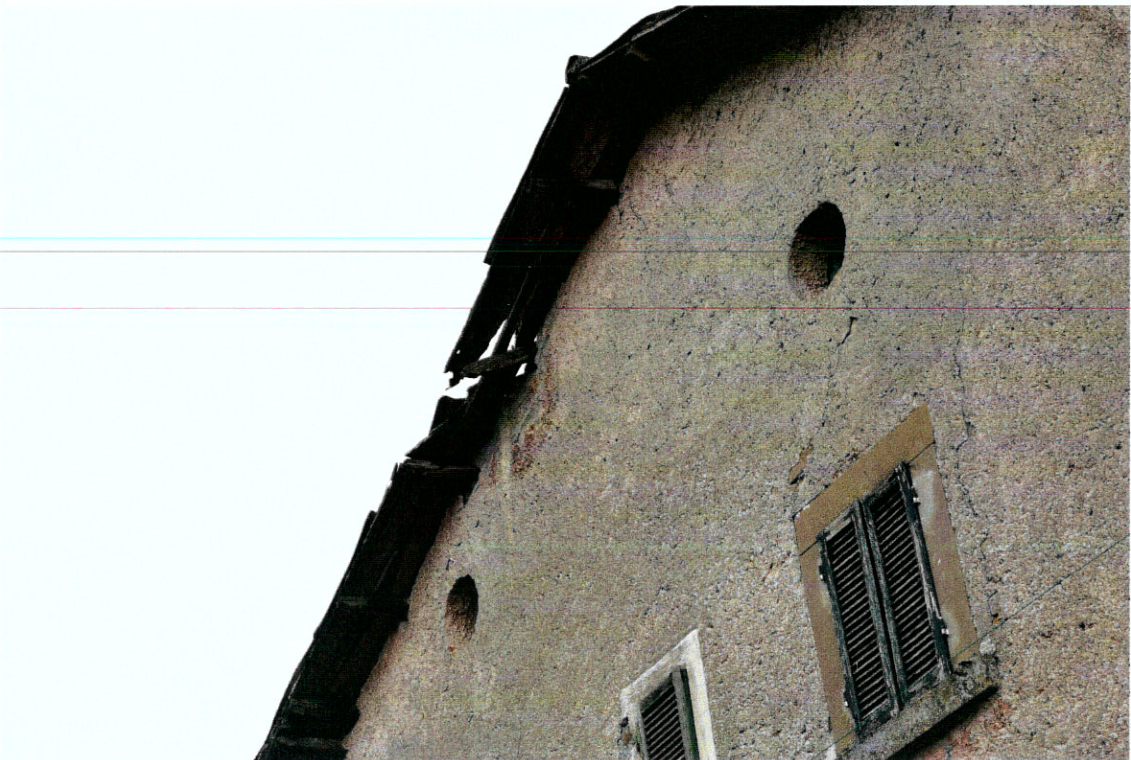

Fg 62 m. 44



Fg 62 m. 44



Fg 62 m. 44



Fg 62 m. 44