



COMUNE DI ACCUMOLI

S.S. n. 4 Salaria – km. 141+600 presso C.O.C. Accumoli
02011 ACCUMOLI (RI)

Tel. 0746/80429 – fax 0746/80436

comune.accumoli@pec.it

www.comune.accumoli.ri.it

Ordinanza n. 255 del 23/10/2018

OGGETTO	ORDINANZA DI INAGIBILITÀ, SGOMBERO ED ESECUZIONE PROVVEDIMENTI DI PRONTO INTERVENTO. PROPRIETÀ: FOGLIO 40 MAPPALE 551 - Sub. 1: CALCIOLI Igino nato a Accumoli il 26/01/1959 - Sub. 2: CALCIOLI Igino nato a Accumoli il 26/01/1959 - Sub. 7: CALCIOLI Igino nato a Accumoli il 26/01/1959 RINALDI Sandra nata a Amatrice il 24/10/1963 IMMOBILE UBICATO IN: ACCUMOLI Frazione FONTE DEL CAMPO IDENTIFICAZIONE CATASTALE: FOGLIO 40 MAPPALE 551
---------	---

IL SINDACO

Premesso che:

- in data 24 agosto 2016 il territorio del Comune di Accumoli e dei Comuni limitrofi è stato colpito alle ore 3.36 da un terremoto di notevole magnitudo e da successive scosse di forte intensità;
- con delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25/08/2016 è stato dichiarato, per 180 giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza dell'evento sismico del 24/08/2016 che ha interessato il territorio della Regione Lazio;
- il 30 ottobre 2016 si è verificato un ulteriore terremoto di notevole magnitudo che ha prodotto ingenti nuovi crolli e interruzioni della viabilità comunale, lasciando le vie di comunicazione ingombre di macerie e detriti in numerosi punti ed isolando alcune frazioni;
- tali fenomeni sismici hanno provocato la perdita di vite umane nonché numerosi sfollati, dispersi e gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali ed alle attività economiche;
- si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile per la programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati a ricondurre la popolazione colpita dagli eventi calamitosi alle normali condizioni di vita;

Richiamate:

- l'Ordinanza n. 2/S del 26 agosto 2016 di sgombero degli edifici;
- l'Ordinanza n. 3/S del 26 agosto 2016 di delimitazione delle "zone rosse";

Visto l'art. 16 del D.P.R. 6 febbraio 1981 n. 66;

Visto l'art. 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 ed s.m.i.;

Visto l'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed s.m.i. (T.U.E.L.);

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione degli indifferibili provvedimenti urgenti finalizzati a fronteggiare il sopra citato contesto emergenziale;

Visti gli esiti della verifica di danno ed agibilità realizzata attraverso la compilazione delle "Schede AeDES" per il rilevamento dei danni, pronto intervento ed agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica, ai sensi del DPCM del 5 maggio 2011 (GU n. 113, supplemento Ordinario n. 123 del 17 maggio 2011), aggiornato con il DPCM dell'8 luglio 2014 (GU n. 243 del 18 ottobre 2014), che risultano essere così identificate e allegate:

ID. SCHEDA: 998
Squadra AeDES: P129
Scheda n. 011
Data del sopralluogo: 08/09/2016
Esito "E-F" – Edificio INAGIBILE e Edificio INAGIBILE per rischio esterno

ID. SCHEDA: 1021
Squadra AeDES: P129
Scheda n. 012
Data del sopralluogo: 08/09/2016
Esito "E-F" – Edificio INAGIBILE e Edificio INAGIBILE per rischio esterno

e FATTA SALVA LA LEGITTIMITA' DELL'IMMOBILE DAL PUNTO DI VISTA URBANISTICO ED EDILIZIO;

DICHIARA L'EDIFICIO AD USO PRIVATO

sito in **Accumoli Frazione FONTE DEL CAMPO**, la cui proprietà risulta essere stata sopra citata, nonché identificata catastalmente da Foglio **40**, Mappale **551**.

INAGIBILE (INAGIBILITA' DI TIPO E)
e
INAGIBILE per rischio ESTERNO (INAGIBILITA' DI TIPO F)

P E R T A N T O O R D I N A


Ai proprietari e agli utilizzatori a qualsiasi titolo (es. inquilini, gestori, usufruttuari ecc.) dell'immobile sopra citato:

- 1. di non utilizzare l'immobile stesso fino al ripristino dello stato di agibilità mediante l'esecuzione di tutte le opere a tal fine necessarie;**
- 2. di non utilizzare l'immobile stesso fino al ripristino dello stato di agibilità del fabbricato in oggetto e fino alla messa in sicurezza dei fabbricati limitrofi che determinano il rischio esterno, mediante l'esecuzione di tutte le opere a tal fine necessarie;**
- 3. lo sgombero immediato degli edifici dalle persone come sopra indicato, ove non ancora eseguito;**
- 4. la transennatura, ove non ancora eseguita, dell'area comprendente gli edifici e relativa area di pertinenza in modo adeguato al fine di impedire l'accesso a chiunque;**
- 5. di provvedere all'aggiornamento catastale degli immobili in trattazione, nel caso in cui gli stessi non siano aggiornati allo stato di fatto;**
- 6. di comunicare quanto prima l'elenco completo dei proprietari dei fabbricati in trattazione.**

La Forza Pubblica è incaricata della notifica agli interessati della esecuzione della presente disposizione che immediatamente viene comunicata e, in copia, trasmessa al Prefetto di Rieti ed altresì affissa all'Albo Pretorio Comunale di Accumoli (RI).

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare la presente ordinanza e di farla osservare.

Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Prefetto di Rieti entro 30 gg. dalla notifica, al Tar della Regione Lazio entro 60 gg. dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla data di notificazione o dalla piena conoscenza legale del provvedimento.



IL SINDACO
Geom. Stefano Petrucci



SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA

(Aedes 07/2013)

998

ID SCHEDA:




COMUNE DI RIETI
DIREZIONE PROVINCIALE
DELLE PROVINCE AUTONOME

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

PROVINCIA: RIETI
Comune: ACQUOLA
Frazione/Locality: FRATELLI DEL CAMPO
ID SCHEDA: 998
Data: 12/11/13
Scheda n. 12/11/13
IDENTIFICATIVO SUPRALUOGO
Squadra 12/11/13
IDENTIFICATIVO EDIFICIO
Istat Reg. 12/11/13
Istat Prov. 12/11/13
Istat Comune 12/11/13
N° edificio 12/11/13
Cod. di Località Istat 12/11/13
Sez. di censimento Istat 12/11/13
Tipo carta 12/11/13
N° carta 12/11/13
Dati catastali
Foglio 12/11/13
Particelle 12/11/13
Allegato 12/11/13
Posizione edificio 12/11/13
Interno 12/11/13
D'estremità 12/11/13
Codice Uso 12/11/13

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO

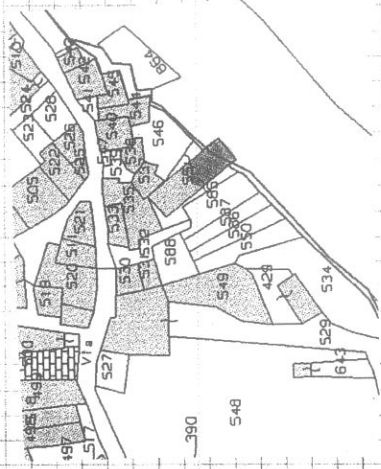

SEZIONE 2 - DESCRIZIONE EDIFICIO

Dati metrici		Età (max 2)		Uso - esposizione	
N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m²)	Costr. e ristr.	Uso	Occupanti
1	0	0	1	A	1
2	0	0	2	B	1
3	0	0	3	C	1
4	0	0	4	D	1
5	0	0	5	E	1
6	0	0	6	F	1
7	0	0	7	G	1
8	0	0	8	H	1
9	0	0	9	I	1
10	0	0	10	J	1
11	0	0	11	K	1
12	0	0	12	L	1
13	0	0	13	M	1

NOTE ESPLICATIVE SULLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA Aedes 07/2013

Sezione 4 - Danni ad Elementi Strutturali...
I dati da riportare nella sezione 4 sono quelli "apparenti", cioè quelli riscontrabili a vista. Nella tabella ogni riga è riferita ad un tipo di componente l'organismo strutturale, mentre le colonne sono differenziate in modo da consentire di rilevare i livelli di danno presenti sulla componente e le relative estensioni in percentuale rispetto alla sua totalità nell'edificio. La definizione del livello di danno riscontrato è di particolare rilevanza, essa è basata sulla scala macroscopica europea EMS98, integrata con le definizioni sommarie utilizzate nelle schede di rilievo GNDI. In particolare si fa riferimento alla puntuale descrizione riportata di seguito, maggiori dettagli sono riportati nel manuale.
D1 danno leggero: è un danno che non cambia in modo significativo la resistenza della struttura e non pregiudica la sicurezza degli occupanti a causa di cadute di elementi non strutturali.
D2-D3 danno medio - grave: è un danno che potrebbe anche cambiare in modo significativo la resistenza della struttura senza che venga avvicinato palesemente il limite del crollo parziale di elementi strutturali principali.
D4-D5 danno gravissimo: è un danno che modifica in modo evidente la resistenza della struttura portante vicina al limite del crollo parziale o totale di elementi strutturali principali. Stato descritto da danni superiori ai precedenti, incluso il collasso.
Prove di piano intervento essente: sono quelli che con tempi e mezzi limitati conseguono una eliminazione o riduzione accettabile del rischio; vanno indicati quelli già messi in atto.
Sezione 5 - Danni ad Elementi Non Strutturali...
Per gli elementi non strutturali va indicata la presenza del danno e gli eventuali provvedimenti già messi in atto, con modalità multiscelta.
Sezione 6 - Pericolo Esterno ed interventi di p.1 eseguiti
Indicare i pericoli indotti da costruzioni adiacenti ed/o dal contesto e gli eventuali provvedimenti presi, con modalità multiscelta.
Sezione 7 - Terrano e fondazioni
Va individuata la morfologia del sito ed eventuali evidenze di dissesti connessi al terreno di fondazione.
Sezione 8 - Giudizio di Agibilità
La squadra stabilisce le condizioni di rischio dell'edificio (tabella 8-A valutazione del rischio) sulla base delle informazioni raccolte, dell'ispezione visiva e delle proprie valutazioni, relativamente alle condizioni strutturali (Sezioni 3 e 4), alle condizioni degli elementi non strutturali (Sezione 5), al pericolo derivante da elementi esterni (Sezione 6) e alla situazione geotecnica (Sezione 7). Il giudizio va espresso tenendo conto che:
La valutazione di agibilità in emergenza post-sismica è una valutazione temporanea e specifica - vale a dire formulata sulla base di un giudizio esperto e condotto in tempi limitati, in base alla semplice analisi visiva ed alla raccolta di informazioni facilmente accessibili - volta a stabilire se, in presenza di una crisi sismica in atto, gli edifici colpiti dal terremoto possano essere utilizzati restando ragionevolmente protetti la vita umana. L'istito A va scelto, quindi, se si soddisfa pienamente la precedente definizione. L'istito B va indicato quando la riduzione del rischio (totale o parziale) si può conseguire con il pronto intervento (opere di consistenza limitata, di rapida e facile esecuzione che rendono agevole l'edilizia), in tal caso occorre compilare anche la Sez. 8-D. L'istito C va indicato se l'edificio presenta una situazione di rischio che condiziona l'agibilità di una sola parte, ben definita, del manufatto. L'istito D va indicato solo in casi particolarmente problematici tali da rendere incerto il giudizio di agibilità da parte della squadra; in tal caso va specificata la motivazione dell'approfondimento. L'istito E va indicato se l'edificio non può essere utilizzato in alcuna delle sue parti, neanche a seguito di provvedimenti di pronto intervento. L'istito F va usato in multi-scelta, nei casi in cui sussistono anche condizioni di rischio esterne.
Una volta individuati i danni, i rischi e le persone evasate, sono da indicare gli effetti del giudizio di inagibilità, qualora confermato dal Sindaco, vanno pertanto indicate anche le famiglie e persone da evacuare, oltre a quelle che abbiano già lasciato l'edificio. Provvedimenti al piano intervento: indicare i provvedimenti necessari per rendere agibile l'edificio ed/o per eliminare rischi indotti.
Sezione 9 - Altre osservazioni
Accertata nella visiva, indicare con quale livello di accuratezza e completezza è stato possibile effettuare il sopralluogo.
Su danno, su provvedimento di piano intervento, l'ammala o altro: riportare le annotazioni che si ritengono importanti per meglio precisare i vari aspetti del rilevamento. L'eventuale fotografia d'insieme dell'edificio deve essere spollata nel riquadro trapezoidale in chiaro e nel solo angolo in alto a destra. In questa sezione riportare le parti di edificio inagibili (Sez. B, C, i provvedimenti di pronto intervento che possono rinviare l'inagibilità (Sez. B) o necessari per la sicurezza esterna (Sez. C, D, E, F), le motivazioni del tipo di approfondimento richiesto (Sez. D), le cause di rischio esterno (Sez. F).
LA SCHEDA VA FIRMATA DA TUTTI I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE.

SEZIONE 3 - TIPOLOGIA (multiscelta; per gli edifici in muratura indicare al massimo 2 tipi di combinazioni strutture verticali-solai)

Strutture verticali		Strutture orizzontali		ALTRE STRUTTURE	
Non identificate		A tessitura regolare e di buona qualità (Pietrame non squadrato, ciottoli, ...)		1 Telai in c.a.	
A		B		2 Pareti in c.a.	
B		C		3 Telai in acciaio	
C		D		4 Telai/Pareti in legno	
D		E		REGOLARITÀ	
E		F		A	
F		G		B	
G		H		1 Forma pianta ed elevazione	
H		I		2 Disposizione lampadare	
I		J		3 Disposizione lampadare	
J		K		4 Non spingente leggera	
K		L		5 Non spingente pesante	
L		M		6 Non spingente leggera	
M		N		7 Non spingente pesante	
N		O		8 Non spingente leggera	
O		P		9 Non spingente pesante	
P		Q		10 Non spingente leggera	
Q		R		11 Non spingente pesante	
R		S		12 Non spingente leggera	
S		T		13 Non spingente pesante	
T		U		14 Non spingente leggera	
U		V		15 Non spingente pesante	
V		W		16 Non spingente leggera	
W		X		17 Non spingente pesante	
X		Y		18 Non spingente leggera	
Y		Z		19 Non spingente pesante	
Z		AA		20 Non spingente leggera	
AA		AB		21 Non spingente pesante	
AB		AC		22 Non spingente leggera	
AC		AD		23 Non spingente pesante	
AD		AE		24 Non spingente leggera	
AE		AF		25 Non spingente pesante	
AF		AG		26 Non spingente leggera	
AG		AH		27 Non spingente pesante	
AH		AI		28 Non spingente leggera	
AI		AJ		29 Non spingente pesante	
AJ		AK		30 Non spingente leggera	
AK		AL		31 Non spingente pesante	
AL		AM		32 Non spingente leggera	
AM		AN		33 Non spingente pesante	
AN		AO		34 Non spingente leggera	
AO		AP		35 Non spingente pesante	
AP		AQ		36 Non spingente leggera	
AQ		AR		37 Non spingente pesante	
AR		AS		38 Non spingente leggera	
AS		AT		39 Non spingente pesante	
AT		AU		40 Non spingente leggera	
AU		AV		41 Non spingente pesante	
AV		AW		42 Non spingente leggera	
AW		AX		43 Non spingente pesante	
AX		AY		44 Non spingente leggera	
AY		AZ		45 Non spingente pesante	
AZ		BA		46 Non spingente leggera	
BA		BB		47 Non spingente pesante	
BB		BC		48 Non spingente leggera	
BC		BD		49 Non spingente pesante	
BD		BE		50 Non spingente leggera	
BE		BF		51 Non spingente pesante	
BF		BG		52 Non spingente leggera	
BG		BH		53 Non spingente pesante	
BH		BI		54 Non spingente leggera	
BI		BJ		55 Non spingente pesante	
BJ		BK		56 Non spingente leggera	
BK		BL		57 Non spingente pesante	
BL		BM		58 Non spingente leggera	
BM		BN		59 Non spingente pesante	
BN		BO		60 Non spingente leggera	
BO		BP		61 Non spingente pesante	
BP		BQ		62 Non spingente leggera	
BQ		BR		63 Non spingente pesante	
BR		BS		64 Non spingente leggera	
BS		BT		65 Non spingente pesante	
BT		BU		66 Non spingente leggera	
BU		BV		67 Non spingente pesante	
BV		BW		68 Non spingente leggera	
BW		BX		69 Non spingente pesante	
BX		BY		70 Non spingente leggera	
BY		BZ		71 Non spingente pesante	
BZ		CA		72 Non spingente leggera	
CA		CB		73 Non spingente pesante	
CB		CC		74 Non spingente leggera	
CC		CD		75 Non spingente pesante	
CD		CE		76 Non spingente leggera	
CE		CF		77 Non spingente pesante	
CF		CG		78 Non spingente leggera	
CG		CH		79 Non spingente pesante	
CH		CI		80 Non spingente leggera	
CI		CJ		81 Non spingente pesante	
CJ		CK		82 Non spingente leggera	
CK		CL		83 Non spingente pesante	
CL		CM		84 Non spingente leggera	
CM		CN		85 Non spingente pesante	
CN		CO		86 Non spingente leggera	
CO		CP		87 Non spingente pesante	
CP		CQ		88 Non spingente leggera	
CQ		CR		89 Non spingente pesante	
CR		CS		90 Non spingente leggera	
CS		CT		91 Non spingente pesante	
CT		CU		92 Non spingente leggera	
CU		CV		93 Non spingente pesante	
CV		CW		94 Non spingente leggera	
CW		CX		95 Non spingente pesante	
CX		CY		96 Non spingente leggera	
CY		CZ		97 Non spingente pesante	
CZ		DA		98 Non spingente leggera	
DA		DB		99 Non spingente pesante	
DB		DC		100 Non spingente leggera	
DC		DD		101 Non spingente pesante	
DD		DE		102 Non spingente leggera	
DE		DF		103 Non spingente pesante	
DF		DG		104 Non spingente leggera	
DG		DH		105 Non spingente pesante	
DH		DI		106 Non spingente leggera	
DI		DJ		107 Non spingente pesante	
DJ		DK		108 Non spingente leggera	
DK		DL		109 Non spingente pesante	
DL		DM		110 Non spingente leggera	
DM		DN		111 Non spingente pesante	
DN		DO		112 Non spingente leggera	
DO		DP		113 Non spingente pesante	
DP		DQ		114 Non spingente leggera	
DQ		DR		115 Non spingente pesante	
DR		DS		116 Non spingente leggera	
DS		DT		117 Non spingente pesante	
DT		DU		118 Non spingente leggera	
DU		DV		119 Non spingente pesante	
DV		DW		120 Non spingente leggera	
DW		DX		121 Non spingente pesante	
DX		DY		122 Non spingente leggera	
DY		DZ		123 Non spingente pesante	
DZ		EA		124 Non spingente leggera	
EA		EB		125 Non spingente pesante	
EB		EC		126 Non spingente leggera	
EC		ED		127 Non spingente pesante	
ED		EE		128 Non spingente leggera	
EE		EF		129 Non spingente pesante	
EF		EG		130 Non spingente leggera	
EG		EH		131 Non spingente pesante	
EH		EI		132 Non spingente leggera	
EI		EJ		133 Non spingente pesante	
EJ		EK		134 Non spingente leggera	
EK		EL		135 Non spingente pesante	
EL		EM		136 Non spingente leggera	
EM		EN		137 Non spingente pesante	
EN		EO		138 Non spingente leggera	
EO		EP		139 Non spingente pesante	
EP		EQ		140 Non spingente leggera	
EQ		ER		141 Non spingente pesante	
ER		ES		142 Non spingente leggera	
ES		ET		143 Non spingente pesante	
ET		EU		144 Non spingente leggera	
EU		EV		145 Non spingente pesante	
EV		EW		146 Non spingente leggera	
EW		EX		147 Non spingente pesante	
EX		EY		148 Non spingente leggera	
EY		EZ		149 Non spingente pesante	
EZ		FA		150 Non spingente leggera	
FA		FB		151 Non spingente pesante	
FB		FC		152 Non spingente leggera	
FC		FD		153 Non spingente pesante	
FD		FE		154 Non spingente leggera	
FE		FF		155 Non spingente pesante	
FF		FG		156 Non spingente leggera	
FG		FH		157 Non spingente pesante	
FH		FI		158 Non spingente leggera	
FI		FJ		159 Non spingente pesante	
FJ		FK		160 Non spingente leggera	
FK		FL		161 Non spingente pesante	
FL		FM		162 Non spingente leggera	
FM		FN		163 Non spingente pesante	
FN		FO		164 Non spingente leggera	
FO		FP		165 Non spingente pesante	
FP		FQ		166 Non spingente leggera	
FQ		FR		167 Non spingente pesante	
FR		FS		168 Non spingente leggera	
FS		FT		169 Non spingente pesante	
FT		FU		170 Non spingente leggera	
FU		FV		171 Non spingente pesante	
FV		FW		172 Non spingente leggera	
FW		FX		173 Non spingente pesante	
FX		FY		174 Non spingente leggera	
FY		FZ		175 Non spingente pesante	
FZ		GA		176 Non spingente leggera	
GA		GB		177 Non spingente pesante	
GB		GC		178 Non spingente leggera	
GC		GD		179 Non spingente pesante	
GD		GE		180 Non spingente leggera	
GE		GF		181 Non spingente pesante	
GF		GG		182 Non spingente leggera	
GG		GH		183 Non spingente pesante	
GH		GI		184 Non spingente leggera	
GI		GJ		185 Non spingente pesante	
GJ		GK		186 Non spingente leggera	
GK		GL		187 Non spingente pesante	
GL		GM		188 Non spingente leggera	
GM		GN		189 Non spingente pesante	
GN		GO		190 Non spingente leggera	
GO		GP		191 Non spingente pesante	
GP		GQ		192 Non spingente leggera	
GQ		GR		193 Non spingente pesante	
GR		GS		194 Non spingente leggera	
GS		GT		195 Non spingente pesante	
GT		GU		196 Non spingente leggera	
GU		GV		197 Non spingente pesante	
GV		GW		198 Non spingente leggera	
GW		GX		199 Non spingente pesante	
GX		GY		200 Non spingente leggera	
GY		GZ		201 Non spingente pesante	
GZ		HA		202 Non spingente leggera	
HA		HB		203 Non spingente pesante	
HB		HC		204 Non spingente leggera	
HC		HD		205 Non spingente pesante	
HD		HE		206 Non spingente leggera	
HE		HF		207 Non spingente pesante	
HF		HG		208 Non spingente leggera	
HG		HH		209 Non spingente pesante	
HH		HI		210 Non spingente leggera	
HI		HJ		211 Non spingente pesante	
HJ		HK		212 Non spingente leggera	
HK		HL		213 Non spingente pesante	
HL		HM		214 Non spingente leggera	
HM		HN		215 Non spingente pesante	
HN		HO		216 Non spingente leggera	
HO		HP		217 Non spingente pesante	
HP		HQ		218 Non spingente leggera	
HQ		HR		219 Non spingente pesante	
HR		HS		220 Non spingente leggera	
HS		HT		221 Non spingente pesante	
HT		HU		222 Non spingente leggera	
HU		HV		223 Non spingente pesante	
HV		HW		224 Non spingente leggera	
HW		HX		225 Non spingente pesante	
HX		HY		226 Non spingente leggera	
HY		HZ		227 Non spingente pesante	
HZ		IA		228 Non spingente leggera	
IA		IB		229 Non spingente pesante	
IB		IC		230 Non spingente leggera	
IC		ID		231 Non spingente pesante	
ID		IE		232 Non spingente leggera	
IE		IF		233 Non spingente pesante	
IF		IG		234 Non spingente leggera	
IG		IH		235 Non spingente pesante	
IH		II		236 Non spingente leggera	
II		IJ		237 Non spingente pesante	
IJ		IK		238 Non spingente leggera	
IK		IL		239 Non spingente pesante	
IL		IM		240 Non spingente leggera	
IM		IN		241 Non spingente pesante	
IN		IO		242 Non spingente leggera	
IO		IP		243 Non spingente pesante	
IP		IQ		244 Non spingente leggera	
IQ		IR		245 Non spingente pesante	
IR		IS		246 Non spingente leggera	
IS		IT		247 Non spingente pesante	
IT		IU		248 Non spingente leggera	
IU		IV		249 Non spingente pesante	
IV		IW		250 Non spingente leggera	
IW		IX		251 Non spingente pesante	
IX		IY		252 Non spingente leggera	
IY		IZ		253 Non spingente pesante	
IZ		JA		254 Non spingente leggera	
JA		JB		255 Non spingente pesante	
JB		JC		256 Non spingente leggera	
JC		JD		257 Non spingente pesante	
JD		JE		258 Non spingente leggera	
JE		JF		259 Non spingente pesante	
JF		JG		260 Non spingente leggera	
JG		JH		261 Non spingente pesante	
JH		JI		262 Non spingente leggera	
JI		JJ		263 Non spingente pesante	
JJ		JK		264 Non spingente leggera	
JK		JL		265 Non spingente pesante	
JL		JM		266 Non spingente leggera	
JM		JN		267 Non spingente pesante	
JN		JO		268 Non spingente leggera	
JO		JP		269 Non spingente pesante	
JP		JQ		270 Non spingente leggera	
JQ		JR		271 Non spingente pesante	
JR		JS		272 Non spingente leggera	
JS		JT		273 Non spingente pesante	
JT		JU		274 Non spingente leggera	
JU		JV		275 Non spingente pesante	
JV		JW		276 Non spingente leggera	
JW		JX		277 Non spingente pesante	
JX		JY		278 Non spingente leggera	
JY		JZ		279 Non spingente pesante	
JZ		KA		280 Non spingente leggera	
KA		KB		281 Non spingente pesante	
KB		KC		282 Non spingente leggera	
KC		KD		283 Non spingente pesante	
KD		KE		284 Non spingente leggera	
KE		KF		285 Non spingente pesante	
KF		KG		286 Non spingente leggera	
KG		KH		287 Non spingente pesante	
KH		KI		288 Non spingente leggera	
KI		KJ		289 Non spingente pesante	
KJ		KK		290 Non spingente leggera	
KK		KL		291 Non spingente pesante	
KL		KM		292 Non spingente leggera	
KM		KN		293 Non spingente pesante	
KN		KO		294 Non spingente leggera	
KO		KP		295 Non spingente pesante	
KP		KQ		296 Non spingente leggera	
KQ		KR		297 Non spingente pesante	
KR		KS		298 Non spingente leggera	
KS		KT		299 Non spingente pesante	
KT		KU		300 Non spingente leggera	
KU		KV		301 Non spingente pesante	
KV		KW		302 Non spingente leggera	
KW		KX		303 Non spingente pesante	
KX		KY		304 Non spingente leggera	
KY		KZ		305 Non spingente pesante	
KZ		LA		306 Non spingente leggera	
LA		LB		307 Non spingente pesante	
LB		LC		308 Non spingente leggera	
LC		LD		309 Non spingente pesante	
LD		LE		310 Non spingente leggera	
LE		LF		311 Non spingente pesante	
LF		LG		312 Non spingente leggera	
LG		LH		313 Non spingente pesante	
LH		LI		314 Non	

SEZIONE 3 - TIPOLOGIA (intitolata; per gli edifici in muratura indicare al massimo 2 tipi di combinazioni struttura verticali-solaio)

Strutture verticali	STRUTTURE IN MURATURA									
	Non identificate		A tessitura regolare e di buona qualità (pietre non squadrate, ciottoli, ...)		A tessitura regolare e di buona qualità (pietre squadrate, ciottoli, ...)		A tessitura regolare e di buona qualità (pietre squadrate, ciottoli, ...)		Rinforzata	
Strutture orizzontali	1 Non identificate	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	2 Volte senza catene									
	3 Volte con catene									
	4 Travi in legno con soletta deformabile (travi in legno con semplice travata, travi a voline...)									
	5 Travi con soletta semirigida (travi in legno con doppia travata, travi a travelloni...)									
	6 Travi con soletta rigida (soletta di c.a., travi ben collegate a soletta di c.a.,...)									

SEZIONE 4 - DANNEO ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Componente strutturale - Danno preesistente	Danno (*)									
	D4 - D5 Gravissimo		D2 - D3 Medio Grave		D1 Leggero		D0 Nulla			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
1 Strutture verticali										
2 Soli										
3 Scale										
4 Copertura										
5 Tamponature - Tramezzi										
6 Danno preesistente										

SEZIONE 5 - DANNEO ELEMENTI NON STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Tipo di danno	Provvedimenti di P.I. eseguiti									
	Presenza Danno		Nessuno		Rimozione		Puntelli		Divieto di accesso	
1 Distacco intonaci, rivestimenti, controceffiti, ... 2 Caduta tegole, comignoli, canine fumarie, ... 3 Caduta cornicioni, parapetti, ... 4 Caduta altri oggetti interni o esterni 5 Danno alla rete idrica, fognaria o termoidraulica 6 Danno alla rete elettrica o del gas	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L

SEZIONE 6 - Pericolo esterno indotto da altre costruzioni, reti, versanti e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Causa	Provvedimenti di P.I. eseguiti									
	Assente		Edificio		Vie d'accesso o di fuga		Vie interne		Barriere protettive	
1 Crolli o caduta oggetti da edifici adiacenti 2 Crollo di reti di distribuzione 3 Crolli da versanti incombenti	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L

SEZIONE 7 - TERRENO E FONDAZIONI

Morfoloia del sito				Dissesti alle fondazioni			
1 O Cresta	2 O Pendio forte	3 O Pendio medio	4 O Pendio leggero	A Assenti	B O Generati dal sisma	C O Nulli dal sisma	D O

SEZIONE 8 - Giudizio di agibilità

Rischio	8-A Valutazione del rischio				8-B Esito di agibilità					
	Esterno (sez. 6)	Strutturale (sez. 3 e 4)	Non Strutturale (sez. 5)	Geotecnico (sez. 7)	A Edificio AGIBILE (*)	B Edificio TEMPORARIAMENTE AGIBILE (in attesa di provvedimenti di P.I.)	C Edificio NON AGIBILE (in attesa di provvedimenti di P.I.)	D Edificio TEMPORARIAMENTE NON AGIBILE (in attesa di provvedimenti di P.I.)	E Edificio NON AGIBILE	F Edificio TEMPORARIAMENTE NON AGIBILE
Basso										
Basso con provvedimenti										
Alto										

(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica sismica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

NOTE: (1) Esito B nelle note (Sez.9) riportare se la temporanea inagibilità è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proporre in Sez. 8D i necessari provvedimenti di pronto intervento che possono rimuovere l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GP1)
(2) Esito C nelle note (Sez.9) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittiva e/o grafica) e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1)
(3) Esito D nelle note (Sez.9) specificare motivazioni e tipo di appollamento qui richiesto
proprie in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1)
(4) Esito E proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1)
(5) Esito F nelle note (Sez.9) specificare quali sono le cause di rischio esterno e proporre in Sez. 8D eventuali interventi di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1)

8-C	1 O Solo dall'esterno	4 O Non eseguito per:	A O Sopralluogo rifiutato (SP)	8 O Ruderato (RU)	C O Demolito (DM)
Sull'accuratezza della visita	2 O Parziale	D O Proprietario non trovato (NT)			
	3 O Completa (>2/3)				

Sull'accuratezza della visita	8-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**)										
	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI		PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI		PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI		PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI		PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI		
1 O	Messa in opera di cerchietti o tiranti	7 O	Rimozione di cornicioni, parapetti, aggetti, ...	8 O	Rimozione di altri oggetti interni o esterni	9 O	Trasmissioni e protezione passaggi	10 O	Riparazioni delle reti degli impianti	11 O	Rimozione di intonaci, rivestimenti, controsoffitti, ...
2 O	Riparazione danni leggeri alle tamponature e tramezzi	8 O		9 O		10 O		11 O		12 O	Rimozione di tegole, comignoli, canine fumarie, ...
3 O	Riparazione copertura	9 O		10 O		11 O		12 O			
4 O	Puntellatura di scale	10 O		11 O		12 O					
5 O	Rimozione di intonaci, rivestimenti, controsoffitti, ...	11 O		12 O							
6 O	Rimozione di tegole, comignoli, canine fumarie, ...	12 O									

8-E Unità Immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate	Nuclei familiari evacuati	101	N° persone evacuate	111
--	---------------------------	-----	---------------------	-----

SEZIONE 8 - Altre osservazioni

Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro	ANNOZZIONI		Sulla	
	Foto d'insieme dell'edificio			
ESITO F	L'EDIFICIO E' PRESENTA LESIONI IMPRONI AL PIANO TERRA. L'EDIFICIO E' DICHIARATO INAGIBILE			
ESITO E	L'EDIFICIO E' PRESENTA LESIONI IMPRONI AL PIANO TERRA. L'EDIFICIO E' DICHIARATO INAGIBILE			

I componenti della squadra di ispezione (stampatello)

Firma: Attilio
Firma: Attilio
Firma: Attilio