



# COMUNE DI VENAROTTA

(Provincia di Ascoli Piceno)  
Ufficio Tecnico Comunale

COMUNE DI VENAROTTA (AP)  
A00:Registro 1

Prot. n.

[giovanni.capriotti2@ingpec.eu](mailto:giovanni.capriotti2@ingpec.eu)  
[impresapignoloni@pec.it](mailto:impresapignoloni@pec.it)

0011029 - 06/12/2017  
- C\_L728 - SARCH - P PEC

Spett.  
Dott. Ing. Giovanni Capriotti

Spett.  
Impresa Edile Pignoloni Franco

LORO SEDI

OGGETTO:	<b><u>Comunicazione inerente il corretto ripristino dei luoghi in Frazione Vallorano</u></b>
	“Sisma 2016 e seguenti - Lavori di messa in sicurezza Fasciatura per evitare eventuali ribaltamenti. Per ovviare alla dichiarata inagibilità per rischio esterno dell'unità immobiliare contigua, realizzazione di idonea puntellatura nel vano scala competente la porzione inagibile - Frazione Vallorano - Fg. 21 - Part 88 (porzione)” - INTERVENTO 2 - Codice CIG: <u>Z981F45E1C</u>

Facendo seguito a quanto in oggetto,

- o richiamato il Verbale di Consegna Lavori in oggetto del 28/08/2017;
- o considerato che durante l'esecuzione dell'intervento è stato danneggiato il manto di usura costituito in conglomerato bituminoso, nell'area prospiciente l'edificio oggetto di messa in sicurezza, causato dall'impiego dei mezzi d'opera dell'Esecutore, provocando il parziale distacco del manto di usura in corrispondenza di più porzioni (si vedano Foto n.1 e n.2);
- o considerato altresì che la Stazione Appaltante ha provveduto per le vie brevi, a sollecitare l'Esecutore al ripristino dello stato dei luoghi;
- o preso atto che l'Esecutore ha provveduto al ripristino dello stato dei luoghi eseguendo il lavoro in maniera sommaria, provocando, in corrispondenza di ogni porzione di intervento, la scolatura della mano d'attacco, la mancata completa copertura delle aree assoggettate ad intervento, la mancata delimitazione provvisoria dell'area al fine di evitare il passaggio di persone e mezzi, che ha determinato la formazione di aree di disomogeneità (si vedano Foto n.3, n.4, n.5 e n.6).

Pertanto, con la presente,

- o si INVITA l'Esecutore, ad eseguire il ripristino dello stato dei luoghi, a perfetta regola d'arte;



# COMUNE DI VENAROTTA

(Provincia di Ascoli Piceno)  
Ufficio Tecnico Comunale

- si INVITA il Direttore dei Lavori, per quanto di Sua competenza, a supervisionare le operazioni, a fornire eventuali indicazioni necessarie al fine della corretta esecuzione dell'intervento di ripristino dello stato dei luoghi e ad informare la Stazione Appaltante circa l'avvenuta risoluzione della problematica rilevata;
- si COMUNICA che, salvo avverse condizioni meteorologiche, per l'espletamento delle operazioni, sono concessi dieci giorni consecutivi, a decorrere dalla data di ricezione della presente comunicazione,
- si COMUNICA ALTRESI' che, in caso di difetto, verrà effettuata una decurtazione, in misura proporzionale all'Esecutore ed al Direttore dei Lavori, dagli importi derivanti dalla contabilità finale dei lavori, in misura da definire, pari a quanto necessario a Codesta Stazione Appaltante per il corretto ripristino della pavimentazione danneggiata.

Si allega parte della documentazione fotografica, composta da n.6 foto.

Tanto Dovevasi

PER IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Davide De Berardis



# COMUNE DI VENAROTTA

(Provincia di Ascoli Piceno)  
Ufficio Tecnico Comunale



Foto n.1 – situazione prima del ripristino



Foto n.2 – situazione prima del ripristino



# COMUNE DI VENAROTTA

(Provincia di Ascoli Piceno)

Ufficio Tecnico Comunale



Foto n.3 – situazione dopo il ripristino



Foto n.4– situazione dopo il ripristino

Sede comunale Via Euste Nardi, 39 – 63040 Venarotta – Tel. 0736/362132 fax 0736/362896.

Mail: [prot.comunevenarotta@libero.it](mailto:prot.comunevenarotta@libero.it)

P.E.C.: [comune.venarotta@emarche.it](mailto:comune.venarotta@emarche.it)



# COMUNE DI VENAROTTA

(Provincia di Ascoli Piceno)

Ufficio Tecnico Comunale

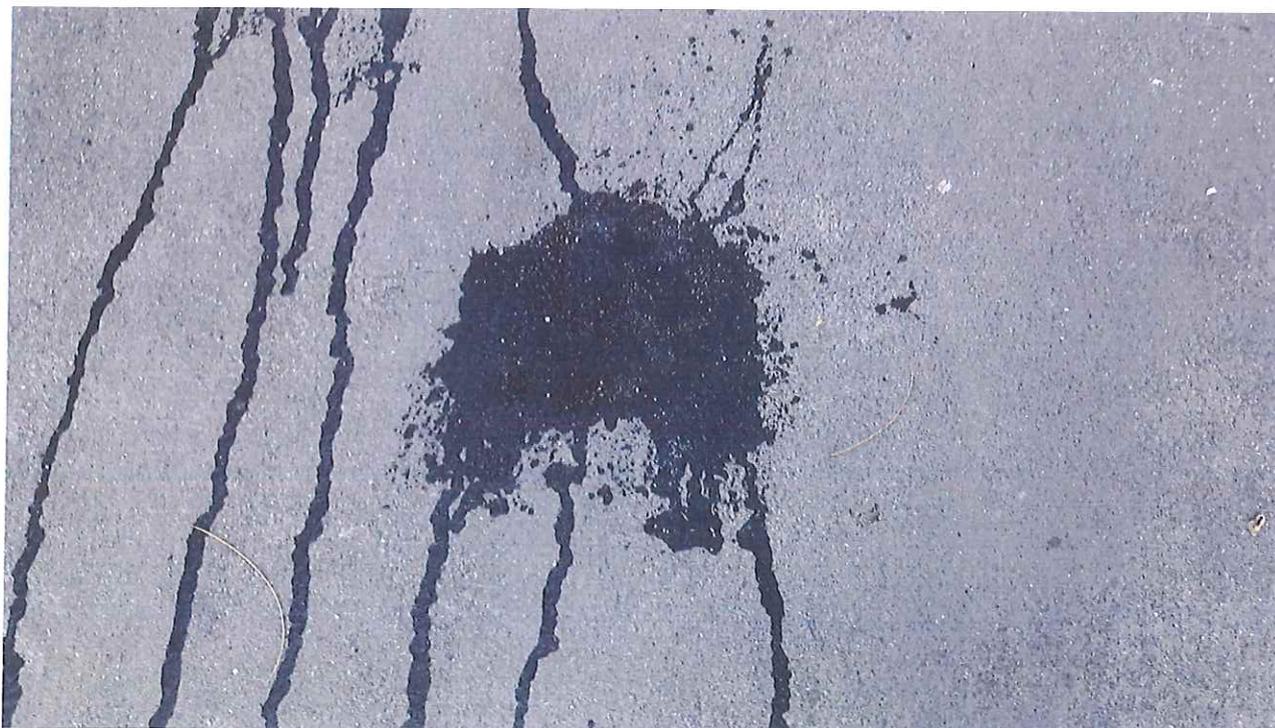


Foto n.5 – situazione dopo il ripristino – dettaglio 1.0



Foto n.6 – situazione dopo il ripristino – dettaglio 1.1

---

Sede comunale Via Euste Nardi, 39 – 63040 Venarotta – Tel. 0736/362132 fax 0736/362896.

Mail:prot.comunevenarotta@libero.it

P.E.C.: comune.venarotta@emarche.it

