



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA

(AeDES 07/2013)

CONFERENZA DELLE REGIONI E
DELLE PROVINCE AUTONOME

ID SCHEDA: 129/164

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

Provincia: MACERATA

Comune: CANDERINO

Frazione/Località:
(denominazione Istat)

1 VIA FILIZZI

2 CORSO

3 VICOLO

4 PIAZZA

5 ALTRO

(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

COORDINATE piano UTM geografiche altro

Fuso (32-33-34) Datum Nord/Lat 43 13 69 18

133 ED50

WGS84 Est/Long 10 13 06 17 47

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO

Squadra 1231511 Scheda n. 101011 Data 28/06/17

IDENTIFICATIVO EDIFICIO

Istat Reg. 141 Istat Prov. 0613 Istat Comune 101017

N° aggregato 1011275 1210 N° edificio 101011

Cod. di Località Istat

Sez. di censimento Istat

Tipo carta

N° carta

Dati catastali Foglio 1125 Allegato

Particelle 101011

Posizione edificio Isolato Interno D'estremità D'angolo


DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO MARCIOMILUCCIOLI FILIORAVANTI

IRISIALBA IRIEGLIORI IRIAMCESIO

Codice Uso

IS

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO

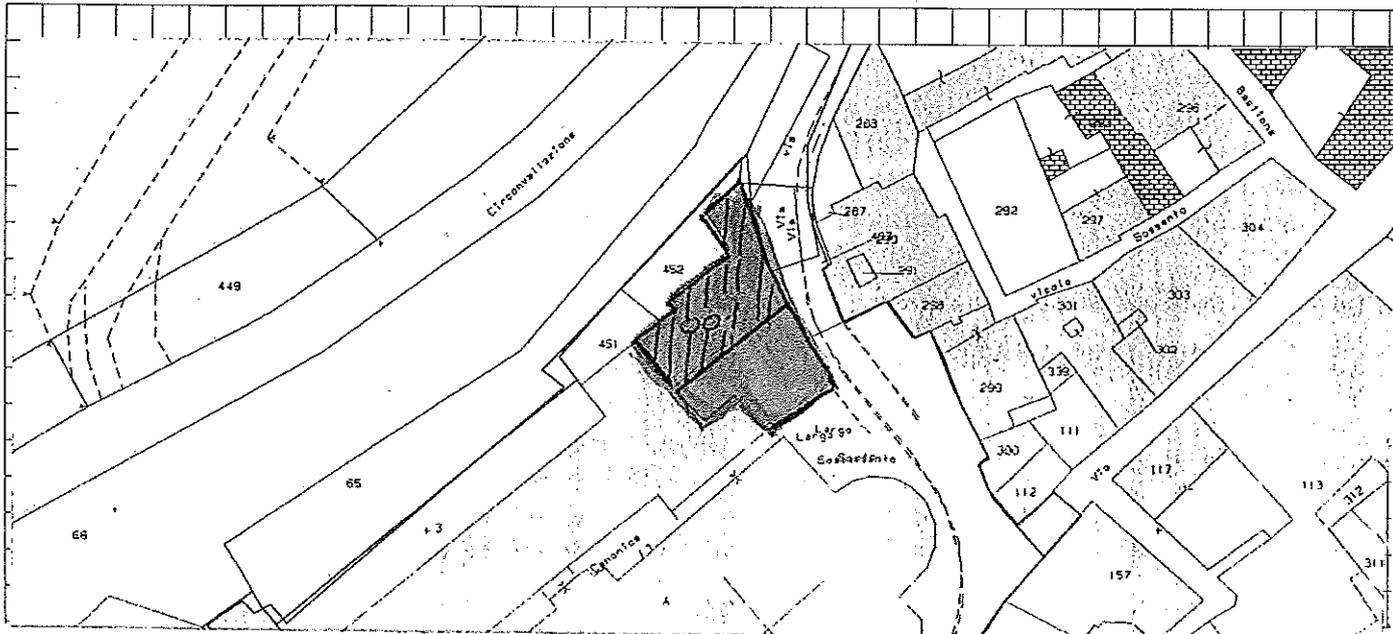

SEZIONE 2 - DESCRIZIONE EDIFICIO

Dati metrici			Età (max 2)		Uso - esposizione			
N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m²)	Costr. e ristr.		Uso	N° unità d'uso	Utilizzazione	Occupanti
<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 9	1 <input type="radio"/> < 2.50	A <input type="radio"/> < 50	1 <input checked="" type="checkbox"/> < 1919	2 <input type="checkbox"/> 19 ÷ 45	A <input checked="" type="checkbox"/> Abitativo	<u>102</u>	A <input checked="" type="radio"/> > 65%	<u>1010151</u>
<input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 10	2 <input checked="" type="radio"/> 2.50 ÷ 3.49	B <input type="radio"/> 50 ÷ 69	3 <input type="checkbox"/> 46 ÷ 61	4 <input type="checkbox"/> 62 ÷ 71	B <input type="checkbox"/> Produttivo	<u>104</u>	B <input type="radio"/> 30+65%	
<input checked="" type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 11	3 <input type="radio"/> 3.50 ÷ 5.00	C <input type="radio"/> 70 ÷ 99	5 <input type="checkbox"/> 72 ÷ 75	6 <input type="checkbox"/> 76 ÷ 81	C <input checked="" type="checkbox"/> Commercio	<u>104</u>	C <input type="radio"/> < 30%	
<input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 12	4 <input type="radio"/> > 5.00	D <input checked="" type="radio"/> 100 ÷ 129	7 <input type="checkbox"/> 82 ÷ 86	8 <input type="checkbox"/> 87 ÷ 91	D <input type="checkbox"/> Uffici	<u>104</u>	D <input type="radio"/> Non utilizz.	
<input type="radio"/> 5 <input type="radio"/> > 12		E <input type="radio"/> 130 ÷ 169	9 <input type="checkbox"/> 92 ÷ 96	10 <input type="checkbox"/> 97 ÷ 01	E <input type="checkbox"/> Serv. Pubbl.	<u>104</u>	E <input type="radio"/> In costruz.	
<input type="radio"/> 6	Piani interrati A <input checked="" type="radio"/> 0 C <input type="radio"/> 2 B <input type="radio"/> 1 D <input type="radio"/> ≥ 3	F <input type="radio"/> 170 ÷ 229	11 <input type="checkbox"/> 02 ÷ 08	12 <input type="checkbox"/> 09 ÷ 11	F <input type="checkbox"/> Deposito	<u>104</u>	F <input type="radio"/> Non finito	
<input type="radio"/> 7		G <input type="radio"/> 230 ÷ 299	13 <input type="checkbox"/> > 2011		G <input type="checkbox"/> Strategico	<u>104</u>	G <input type="radio"/> Abbandon.	
<input type="radio"/> 8		H <input type="radio"/> 300 ÷ 399			H <input type="checkbox"/> Turist-ricett.			
						Proprietà	A <input type="checkbox"/> Pubblica	B <input checked="" type="checkbox"/> Privata
							<u>100</u> %	<u>100</u> %

SEZIONE 8 - Giudizio di agibilità

8-A Valutazione del rischio				
Rischio	Esterno (sez. 6)	Strutturale (sez. 3 e 4)	Non Strutturale (sez. 5)	Geotecnico (sez. 7)
Basso	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Basso con provvedimenti	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Alto	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

8-B Esito di agibilità		
A	Edificio AGIBILE (*)	<input type="radio"/>
B	Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (in tutto o in parte) ma AGIBILE con provvedimenti di P.I. (1)	<input checked="" type="radio"/>
C	Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE (2)	<input type="radio"/>
D	Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere con approfondimento (3)	<input type="radio"/>
E	Edificio INAGIBILE (4)	<input type="radio"/>
F	Edificio INAGIBILE per rischio esterno (5)	<input checked="" type="radio"/>

(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica sismica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

- NOTE: (1) Esito B nelle note (Sez.9) riportare se la temporanea inagibilità è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proporre in Sez. 8D i necessari provvedimenti di pronto intervento che possono rimuovere l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GP1)
 (2) Esito C nelle note (Sez.9) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittiva e/o grafica) e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).
 (3) Esito D nelle note (Sez.9) specificare motivazioni e tipo di approfondimento qui richiesto _____ e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).
 (4) Esito E proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).
 (5) Esito F nelle note (Sez.9) specificare quali sono le cause di rischio esterno e proporre in Sez. 8D eventuali interventi di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

8-C Sull'accuratezza della visita	1 <input type="radio"/> Solo dall'esterno	4 <input type="radio"/> Non eseguito per:	A <input type="radio"/> Sopralluogo rifiutato (SR)	B <input type="radio"/> Rudere (RU)	C <input type="radio"/> Demolito (DM)
	2 <input type="radio"/> Parziale		D <input type="radio"/> Proprietario non trovato (NT)	E <input type="radio"/> Altro (AL)	
	3 <input checked="" type="radio"/> Completa (>2/3)				

8-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**)					
*	**	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI	*	**	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI
1 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Messa in opera di cerchiature o tiranti	7 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rimozione di cornicioni, parapetti, aggetti, ...
2 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Riparazione danni leggeri alle tamponature e tramezzi	8 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rimozione di altri oggetti interni o esterni
3 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Riparazione copertura	9 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Transennature e protezione passaggi
4 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Puntellatura di scale	10 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Riparazioni delle reti degli impianti
5 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rimozione di intonaci, rivestimenti, controsoffittature, ...	11 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6 <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rimozione di tegole, comignoli, canne fumarie, ...	12 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

8-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate		
Unità immobiliari inagibili <u>10102</u>	Nuclei familiari evacuati <u>10101</u>	N° persone evacuate <u>10101</u>

SEZIONE 9 - Altre osservazioni

Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro			
ARGOMENTO	ANNOTAZIONI	Foto d'insieme dell'edificio	Spilla
Sez. 8	Il rischio esterno è indotto da edificio chiesa S. Annunziata del cui non essere in corso lavori per la messa in sicurezza. Per la sicurezza degli spazi sottostanti agli accessi ed all'uscita in esame oltre che per la sicurezza delle maestranze impegnate per la messa in sicurezza sopraccitati, si ritiene necessario provvedere alla rimozione degli elementi pericolosi in copertura (mattoni, tegole).		

I componenti della squadra di ispezione (stampatello)

RAFFAELE PETRELLI
PAOLO BIGGI

Firma
[Signature]
Paolo Biggi

RESOCONTO AGIBILITÀ EDIFICI PUBBLICI, PRIVATI E CHIESE

(da compilare in duplice copia: una per il Comune e una per il Centro di coordinamento)

REFERIMENTO SCHEDE	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO (1)	INDIRIZZO	PUBBLICA PRIVATA	PROPRIETÀ (2)	GIUDIZIO AGIBILITÀ (3)
101011	MASSICCIANO	MIA FELIZI	<input type="checkbox"/> PUBBLICA <input checked="" type="checkbox"/> PRIVATA	<input type="checkbox"/> PUBBLICA <input checked="" type="checkbox"/> PRIVATA	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input checked="" type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F*
101012	CHIESA S. PIETRO	LABIOLISIA	<input type="checkbox"/> PUBBLICA <input checked="" type="checkbox"/> PRIVATA	<input type="checkbox"/> PUBBLICA <input checked="" type="checkbox"/> PRIVATA	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input checked="" type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F*
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	<input type="checkbox"/> PUBBLICA <input checked="" type="checkbox"/> PRIVATA	<input type="checkbox"/> PUBBLICA <input checked="" type="checkbox"/> PRIVATA	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input checked="" type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F*
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	<input type="checkbox"/> PUBBLICA <input checked="" type="checkbox"/> PRIVATA	<input type="checkbox"/> PUBBLICA <input checked="" type="checkbox"/> PRIVATA	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input checked="" type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F*
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	<input type="checkbox"/> PUBBLICA <input checked="" type="checkbox"/> PRIVATA	<input type="checkbox"/> PUBBLICA <input checked="" type="checkbox"/> PRIVATA	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input checked="" type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F*
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	<input type="checkbox"/> PUBBLICA <input checked="" type="checkbox"/> PRIVATA	<input type="checkbox"/> PUBBLICA <input checked="" type="checkbox"/> PRIVATA	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input checked="" type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F*
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	<input type="checkbox"/> PUBBLICA <input checked="" type="checkbox"/> PRIVATA	<input type="checkbox"/> PUBBLICA <input checked="" type="checkbox"/> PRIVATA	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input checked="" type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F*
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	<input type="checkbox"/> PUBBLICA <input checked="" type="checkbox"/> PRIVATA	<input type="checkbox"/> PUBBLICA <input checked="" type="checkbox"/> PRIVATA	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input checked="" type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F*
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	<input type="checkbox"/> PUBBLICA <input checked="" type="checkbox"/> PRIVATA	<input type="checkbox"/> PUBBLICA <input checked="" type="checkbox"/> PRIVATA	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input checked="" type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F*
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	<input type="checkbox"/> PUBBLICA <input checked="" type="checkbox"/> PRIVATA	<input type="checkbox"/> PUBBLICA <input checked="" type="checkbox"/> PRIVATA	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input checked="" type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F*
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	<input type="checkbox"/> PUBBLICA <input checked="" type="checkbox"/> PRIVATA	<input type="checkbox"/> PUBBLICA <input checked="" type="checkbox"/> PRIVATA	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input checked="" type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F*
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	<input type="checkbox"/> PUBBLICA <input checked="" type="checkbox"/> PRIVATA	<input type="checkbox"/> PUBBLICA <input checked="" type="checkbox"/> PRIVATA	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input checked="" type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F*
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	<input type="checkbox"/> PUBBLICA <input checked="" type="checkbox"/> PRIVATA	<input type="checkbox"/> PUBBLICA <input checked="" type="checkbox"/> PRIVATA	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input checked="" type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F*

(1) Edificio pubblico: indicare denominazione, edificio privato: indicare "privato" - (2) Edificio pubblico: Comune, Regione, Provincia, Curia, etc.; edificio privato: nome e cognome proprietario

(3) A: agibile; B: agibile con provvedimenti; C: parzialmente agibile; D: da rivedere; E: inagibile; F: inagibile dichiarata per pericolo esterno indotto, utilizzare la multi-scelta.

Data 28/06/17

Squadra N. 101011 Componenti squadra di ispezione (nome / cognome)

RAFFAELLA PIETRELLI
PAOLO BILLO

Firma componenti squadra di ispezione
[Signature]
[Signature]

Il Responsabile
Servizio Edilizia Privata -
Urbanistica - Riposizione
Arch. Savino Mattei

(Firma e timbro responsabile del Comune)

AL COMUNE DI CLANFRANCO

C.O.M. |

PROVVEDIMENTI URGENTI E/O AGIBILITÀ PARZIALI PER EDIFICI PUBBLICI, PRIVATI E CHIESE
(da compilare in duplice copia: una per il Comune e una per il Centro di coordinamento)

SCHEDA GP1 n. |

PROPRIETÀ	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO	PROVVEDIMENTI URGENTI E/O AGIBILITÀ PARZIALI
<input type="checkbox"/> PUBBLICA <input checked="" type="checkbox"/> PRIVATA	INDIRIZZO <u>CLANFRANCO S. S. V. M. A.</u> N. Civ. <u>131/131</u> DESTINAZIONE D'USO <u>ABITAZIONE DI PIÙ UNITÀ</u>	<u>RIMOZIONE ELEMENTI PERICOLANTI IN COPERTURA IN CORRISPONDENZA DELL'APPOGGI (CIVICI 9/13 VIA CARCO S. S. V. M. A.)</u> Rif. SCHEDA EDIFICIO N. <u>1032</u>
<input type="checkbox"/> PUBBLICA <input type="checkbox"/> PRIVATA	INDIRIZZO N. Civ. DESTINAZIONE D'USO	Rif. SCHEDA EDIFICIO N.
<input type="checkbox"/> PUBBLICA <input type="checkbox"/> PRIVATA	INDIRIZZO N. Civ. DESTINAZIONE D'USO	Rif. SCHEDA EDIFICIO N.
<input type="checkbox"/> PUBBLICA <input type="checkbox"/> PRIVATA	INDIRIZZO N. Civ. DESTINAZIONE D'USO	Rif. SCHEDA EDIFICIO N.

quadra N. 12351

RAFFAELE PETRELLI
PAOLO DI CECI

[Signature]
Paul Petri

Data 21/06/12

Il Responsabile
Servizio Edilizia Privata -
Urbanistica - Ricostruzione
Arch. Barbara Masci

(Firme dei Componenti della squadra di ispezione)

(Firma e timbro responsabile del Comune)