



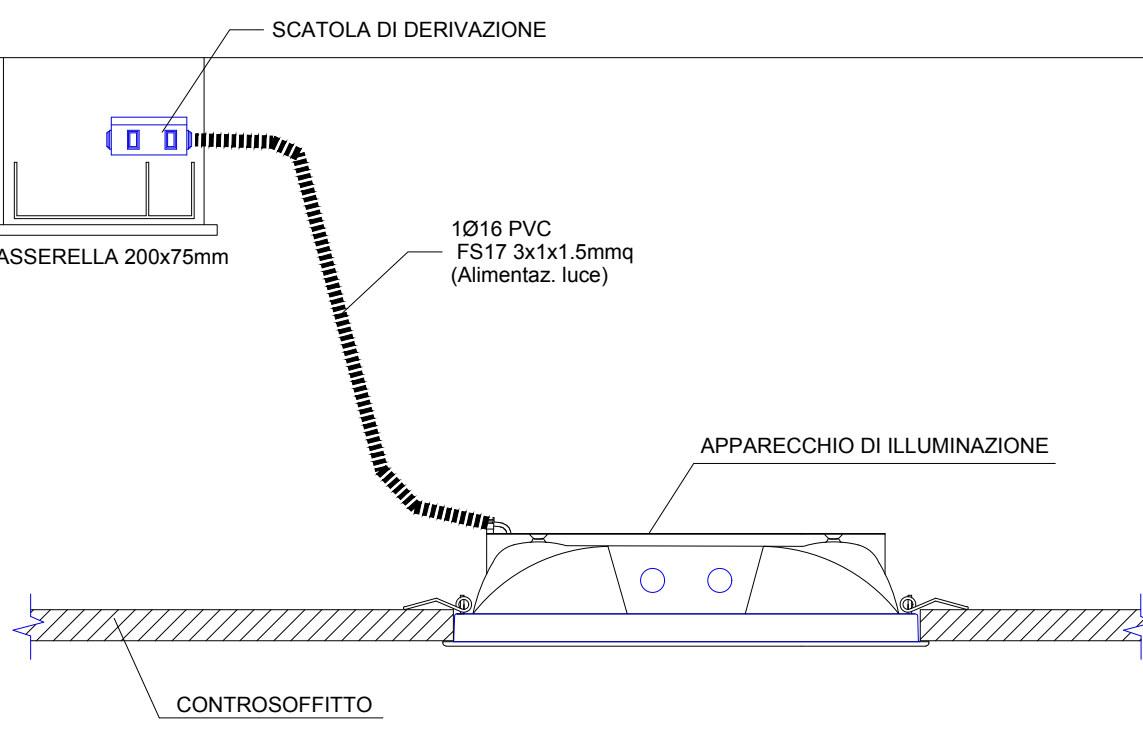

- N.B.:**
TUTTI I COMPONENTI MONTATI INCASSATI SU PARETI REI DEVONO AVERE
IDONEA PROTEZIONE ANTINCENDIO ATTA A RIPRISTINARE LA RESISTENZA
AL FUOCO DELLA PARETE.

IN TUTTI GLI ATTRAVERSAMENTI DELLE LINEE ELETTRICHE (DI POTENZA, TELECOMUNICAZIONI, SICUREZZA, ECC.) DI PARETI E/O SOLAI TAGLIAFUOCO DOVRÀ ESSERE RIPRISTINATA LA RESISTENZA AL FUOCO (REI 120) DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI ORIZZONTALI E/O VERTICALI MEDIANTE L'INSTALLAZIONE DI OPPORTUNE BARRIERE TAGLIAFUOCO COSTITUITE DA LASTRE AUTOPORTANTI DI MATERIALE INTUMESCENTE ANCORATE ALLA STRUTTURA CON ELEMENTI METALLICI E SIGILLATE CON STUCCO INTUMESCENTE.

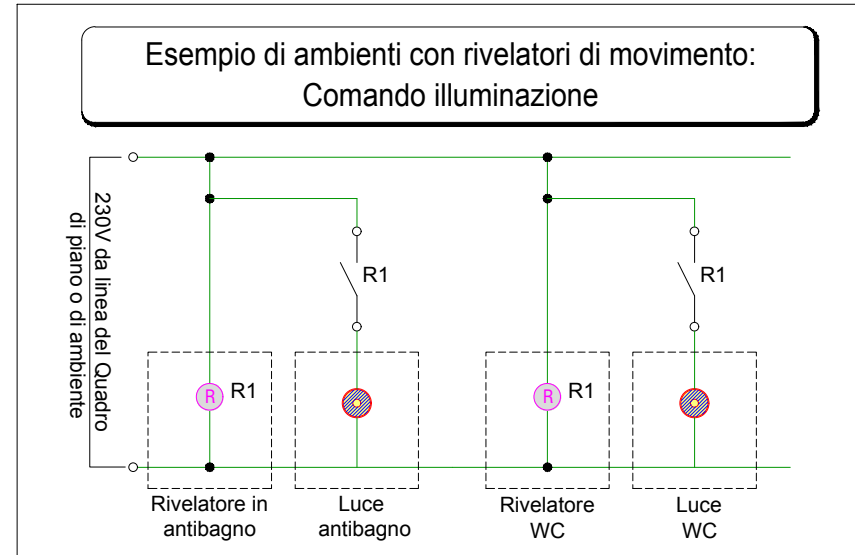

**REGIONE
MARCHE**
Comune di Visso
 Provincia di Macerata

PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE CON RISERVA DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVI AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DI EMERGENZA NECESSARIE A GARANTIRE LA CONTINUITÀ DEI SERVIZI PER LA COLLETTIVITÀ E DELLE PREESISTENTI ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE A VISO



RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Dott. Ing. CRISTIANO FARRON

L'impresa ESECUTRICE

 **Consorzio Stabile
Grandi Lavori S.c.r.l.**

CONSORZIO STABILE GRANDI LAVORI S.C.R.
Indirizzo: Zona Ind.le sud
85038 SENISE (PZ)
TEL. 0973/644141

**PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N. 1**

Elaborato	Pratica
IE0040	18018_D
	Codifica elaborato
	DAG 4D06

FEBBRAIO 2021	VARIANTE 1	BRICCA	SORCI M.G.	CRISTALLINI	D. BONADIES
Data	Motivazione	Redatto	Verificato	Approvato	Autorizzato

Questo documento è di proprietà esclusiva. E' proibita la riproduzione anche parziale e la cessione a terzi senza la nostra autorizzazione.