



Comune di Visso

Provincia di Macerata



PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE CON RISERVA DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVI AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DI EMERGENZA NECESSARIE A GARANTIRE LA CONTINUITÀ DEI SERVIZI PER LA COLLETTIVITÀ E DELLE PREESISTENTI ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE A VISSO

C.U.P.: E62F17001120001

C.I.G.: 7510748153



RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Dott. Ing. CRISTIANO FARRONI

L'impresa ESECUTRICE:



Consorzio Stabile
Grandi Lavori S.c.r.l.

CONSORZIO STABILE GRANDI LAVORI S.C.R.L.
indirizzo: Zona Ind.le snc
85038 SENISE (PZ)
TEL 0973584141



BULFARO




Integrazione delle prestazioni specialistiche:
Ing. DINO BONADIES
Progettazione strutture:
Ing. VALERIO MASTROIANNI
Ing. MATTIA PROCACCI
Progettazione Impianti elettrici e speciali:
Ing. M. GABRIELA SORCI
Progettazione Impianti meccanici a fluido:
Ing. LUIGI SPINOZZI
Ing. MARCO GALAZZO

Progettazione antincendio:
Ing. NUMA TONDINI
Geologia e geotecnica :
Dott. Geol. STEFANO PIAZZOLI
Idraulica, sottoservizi e interferenze :
Ing. DANIELE AZZAROLI
Aspetti archeologici :
Dott. MARCO MENICINI
Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione:
Ing. LUIGI IOVINE

Il Progettista:


Il Direttore dei Lavori:

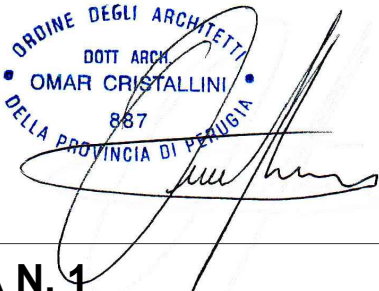

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N. 1


Elaborato		Pratica	BLOCCO 2 SCHEMI FUNZIONALI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ED IDRICO SANITARI LOCALI COMMERCIALI			
IM0230		18018_DAG				
		Codifica elaborato				
		DAG_4DJ015b				
A	FEBBRAIO 2021	VARIANTE 1	CHIAPPINI	GALAZZO	CRISTALLINI	D. BONADIES
Rev.	Data	Motivazione	Redatto	Verificato	Approvato	Autorizzato

ASPIRATORE ELICOIDALE DA MURO O CONTROSOFFITTO

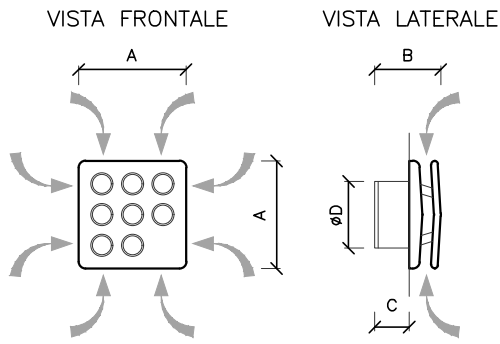


	VE1
- PORTATA MAX	m ³ /h 85
- POTENZA ASSORBITA MAX	W 15
- DIMENSIONI A	mm 158
- DIMENSIONI B	mm 97
- DIMENSIONI C	mm 60
- DIMENSIONI ØD	mm 100

- COSTRUZIONE IN RESINA PLASTICA RESISTENTE ALL'INVECCHIAMENTO RICONDUCEBILE ALL'ESPOSIZIONE AL SOLE
- MOTORE TERMICAMENTE PROTETTO, CON ALBERO MONTATO SU SUPPORTI A BRONZINE AUTOLUBRIFICANTI, ABBINATO AD UNA GIRANTE ELICOIDALE IN MATERIALE TERMOPLASTICO CON PALE A PROFILO ALARE
- EQUIPAGGIATO DI TIMER ELETTRONICO PER LO SPEGNIMENTO AUTOMATICO DEL PRODOTTO DOPO UN TEMPO PREFISSATO IMPOSTABILE, IN FASE DI INSTALLAZIONE, NELL'INTERVALLO 3"-20"
- SICUREZZA E PRESTAZIONI CERTIFICATE IMQ E IMQ PERFORMANCE

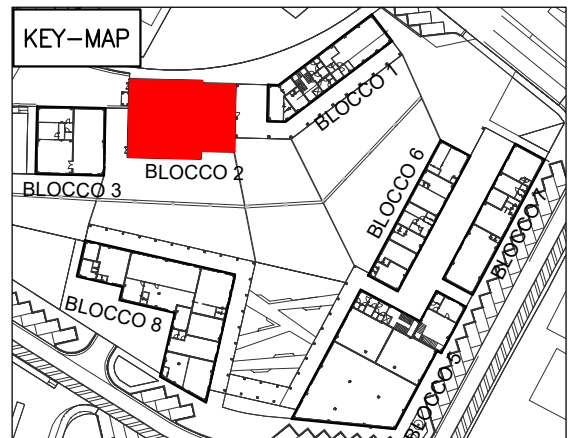


BLOCCO 2 – CHIESA


COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE IMPIANTO VENTILCONVETTORI

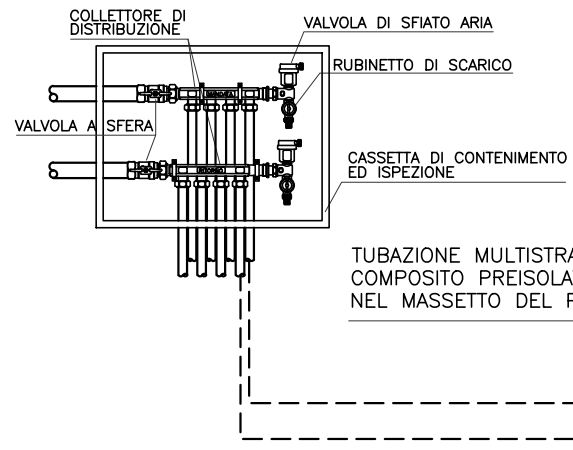

VENTILCONVETTORE CON MOBILETTO INSTALLAZIONE A PAVIMENTO A VISTA

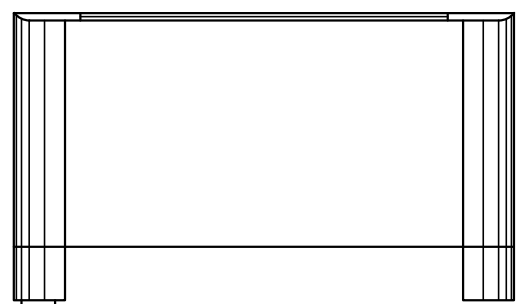


SCHEMA FUNZIONALE CALDAIA A CONDENSAZIONE CON PRODUZIONE ISTANTANEA ACS

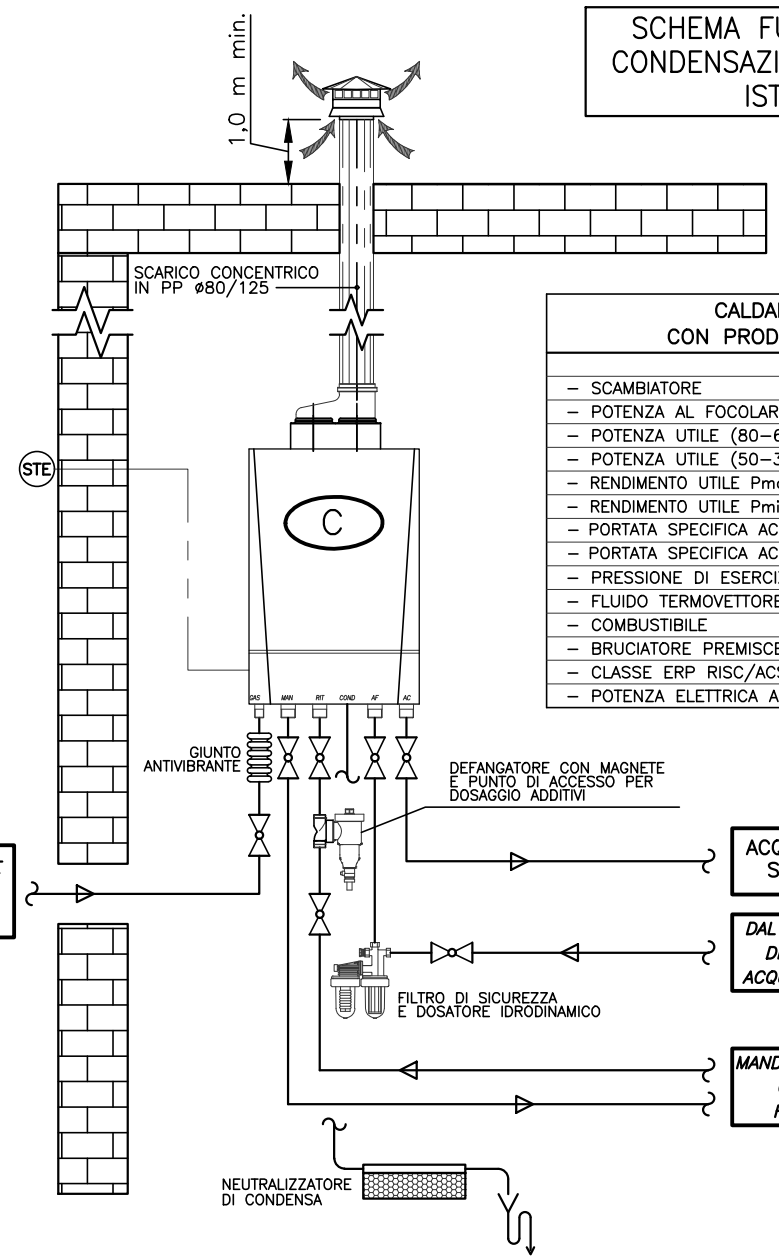


CALDAIA A CONDENSAZIONE CON PRODUZIONE ISTANTANEA ACS	
	C2
- SCAMBIATORE	ALLUMINIO SILICIO
- POTENZA AL FOCOLARE (PCI)	kW 7,3-34,8
- POTENZA UTILE (80-60°C)	kW 7,0-34,5
- POTENZA UTILE (50-30°C)	kW 7,9-35,6
- RENDIMENTO UTILE Pmax (80-60°C)	% 99,1-96,3
- RENDIMENTO UTILE Pmin (50-30°C)	% 102,2-110,6
- PORTATA SPECIFICA ACQUA CALDA (ΔT=45k)	l/min 11
- PORTATA SPECIFICA ACQUA CALDA (ΔT=25k)	l/min 18,6
- PRESSIONE DI ESERCIZIO RISC/ACS	bar 3/8
- FLUIDO TERMОВЕТТОRE	ACQUA
- COMBUSTIBILE	METANO
- BRUCIATORE PREMISCELATO MODULANTE	METANO
- CLASSE ERP RISC/ACS	A/A
- POTENZA ELETTRICA ASSORBITA MIN/MAX	W 23/93

COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE IMPIANTO RADIATORI

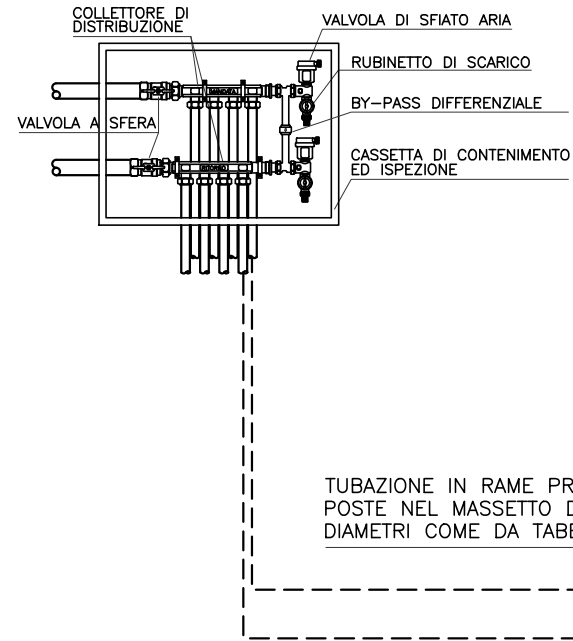

RADIATORE IN ALLUMINIO

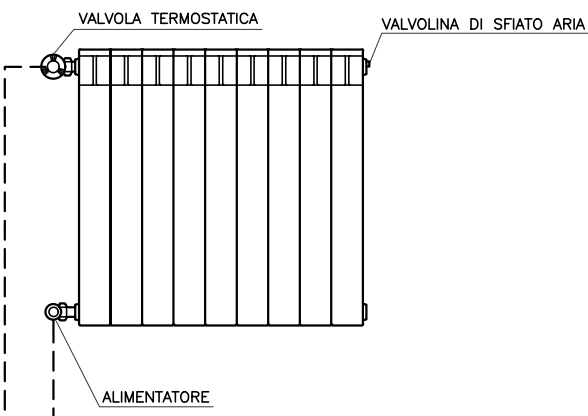

DIAMETRO TUBAZIONI ALLACCIO RADIATORI		
POTENZA TERMICA W	MULTISTRATO Øe	
0	1400	14
1400	2300	16
> 2300	20	