

**ANTINCENDIO
TOLENTINO****S.R.L.**

62029 TOLENTINO (MC) - Tel. 0733 972888 Fax 0733 953014

Uffici - Esposizione - Officina - Magazzino - Via G. Rossini, 45

Iscr. Reg. Soc. Trib. Macerata n. 5261

C.C.I.A.A. Macerata n. 100733

Cod. Fisc. - Part. IVA 00863150439

E-mail : antincendiotolentino@tiscali.it

Sito Web : www.antincendiotolentino.it

Rif. Pratica VV.F. n.

Ns.Prot.n.2309/DS

**DICHIARAZIONE DI CORRETTA POSA IN OPERA DEI MATERIALI CLASSIFICATI
AI FINI DELLA REAZIONE AL FUOCO (COMPRESI I PRODOTTI VERNICIANTI
IGNIFUGHI DI CUI AL D.M. 6.3.92), DELLE PORTE ED ALTRI ELEMENTI DI
CHIUSURA E DEI PRODOTTI CON FUNZIONE DI COMPARTIMENTAZIONE
CLASSIFICATI AI FINI DELLA RESISTENZA AL FUOCO****(punti 2.1 e 2.2 dell'Allegato II del D.M. 4 maggio 1998)**

Il sottoscritto installatore

Mogetta

Paola

domiciliato in

C.da Salcito

cognome

-3-

n. civico

62029

nome

Tolentino

Macerata

0733 972888

via - piazza

C.F.: MGTPLA66B61E783Q

n. civico

c.a.p.

comune

nella sua qualità di

Legale Rappresentante

titolare, legale rappresentante, amministratore, etc.

della impresa

ANTINCENDIO TOLENTINO S.r.l.

ragione sociale ditta, impresa, ente, società

con sede in

Via G. Rossini

via - piazza

--45--

n. civico

--62029--

c.a.p.

Tolentino

Macerata

0733 972888

comune

provincia

telefono

avendo eseguito i lavori di: (descrizione sintetica)

2020 Fornitura e posa in opera Infixso tagliafuoco

anno

descrizione

2020 Fornitura e posa in opera collari per attraversamenti di tubi combustibili

anno

descrizione

2020 Fornitura e posa in opera lastre REI per creazione cassonetto a protezione attraversamenti di pareti e solai

anno

descrizione

2020 Fornitura e posa in opera lastre REI per creazione pareti

anno

descrizione

anno

descrizione

anno

descrizione

anno

descrizione

per l'edificio Complesso "EX CASALI BATTAGLIA"

Piano seminterrato - Locali Centrale Termica

piano, locale, e quanto altro necessario per una corretta individuazione

sito in

62010

n. civico

c.a.p.

POLLENZA

MACERATA

comune

provincia

telefono

di proprietà di

ditta, società, ente, impresa, etc.

con sede in

via - piazza

n. civico

c.a.p.

comune

provincia

telefono

per i prodotti e/o materiali dal sottoscritto installati

DICHIARA LA CORRETTA POSA IN OPERA

secondo quanto previsto dal fornitore/produttore e secondo le procedure da questo fornite*.

Per una puntuale individuazione dei singoli prodotti e/o materiali dal sottoscritto posti in opera si unisce, sul retro della presente dichiarazione, l'elenco con i riferimenti per l'individuazione, insieme alle dichiarazioni di conformità del fornitore/produttore ed alle omologazioni o, in assenza di queste, del rapporto di prova **.

*Si rammenta che le procedure debbono essere indicate dal fornitore/produttore in conformità alle omologazioni e/o prove di laboratorio.

**Certificato di prova per i prodotti classificati ai fini della reazione al fuoco ai sensi dell'articolo 10 del D.M. 26/6/1984.

09.06.2020

Data

ANTINCENDIO TOLENTINO S.r.l.

Firma installatore

Sigla installatore



**ELENCO E DESCRIZIONE DEI PRODOTTI/MATERIALI
PER I QUALI SI DICHIARA LA CORRETTA POSA IN OPERA**

(barrare le caselle corrispondenti ad una delle due possibilità omologazione o rapporto di prova ☐)

1 N. 01 PORTA TAGLIAFUOCO OMOLOGATA AD UN ANTA DA MM. 1000x2150 H.

Riv. pavimento, pareti, soffitto, elementi suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce, porte, finestre, serrande, sipari, vernici ignifughe, prodotti con funzione di compartimentazione

prosegue descrizione del prodotto/materiale

prosegue descrizione del prodotto/materiale

NINZ SPA

Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)

Corso Trento

Via - piazza

2/A

n. civico

38061

c.a.p.

ALA

comune

TN

Provincia

REI 120 - 845.690/19

Classe di reazione

R-RE-REI e n° identificativo

P.T. - Compartimentazione "LOCALI CALDAIA / QUADRO ELETTRICO"

luogo di installazione (locale etc.)

proseguono dati sul luogo di installazione

per il prodotto/materiale allega dichiarazione di conformità a firma del fornitore su mod. DICH.CONF.; inoltre:

☒ allega omologazione prototipo

☐ attesta di aver consegnato il rapporto di prova** al titolare che lo ha trattenuto per eventuali controlli e ne fornisce gli estremi

2 PROMATECT L500 spess. 50 mm. dim.1200x2500

Riv. Pavimento, pareti, soffitto, elementi suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce, porte, finestre, serrande, sipari, vernici ignifughe, prodotti con funzione di compartimentazione

Lastre in fibrosilicato

prosegue descrizione del prodotto/materiale

prosegue descrizione del prodotto/materiale

ETEX BUILDING PERFORMANCE SPA

Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)

proseguono dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)

Via Perlasca

Via - piazza

14

n. civico

27010

c.a.p.

VELLEZZO BELLINI

comune

PV

provincia

EI 120

Classe di reazione

R-RE-REI e n° identificativo

Realizzazione n.2 Cassonetti a protezione attraversamenti di cavi elet-

luogo di installazione (locale etc.)

trici a solaio, con utilizzo di mq.6 di fibrosilicato, c/o locale "CENTRALE TERMICA"

proseguono dati sul luogo di installazione

per il prodotto/materiale allega dichiarazione di conformità a firma del fornitore su mod. DICH.CONF.; inoltre:

☐ allega omologazione prototipo

☐ attesta di aver consegnato il rapporto di prova** al titolare che lo ha trattenuto per eventuali controlli e ne fornisce gli estremi

3 PROMASTOP FC6-RS 10 D.160 mm.

Riv. pavimento, pareti, soffitto, elementi suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce, porte, finestre, serrande, sipari, vernici ignifughe, prodotti con funzione di compartimentazione

Collare a protezione tubi acciaio

prosegue descrizione del prodotto/materiale

prosegue descrizione del prodotto/materiale

ETEX BUILDING PERFORMANCE SPA

Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)

proseguono dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)

Via Perlasca

Via - piazza

14

n. civico

27010

c.a.p.

VELLEZZO BELLINI

comune

PV

provincia

EI 120

Classe di reazione

R-RE-REI e n° identificativo

Protezione attraversamento a soffitto, canna fumaria acciaio D.160 mm

luogo di installazione (locale etc.)

proseguono dati sul luogo di installazione

per il prodotto/materiale allega dichiarazione di conformità a firma del fornitore su mod. DICH.CONF.; inoltre:

☐ allega omologazione prototipo

☐ attesta di aver consegnato il rapporto di prova** al titolare che lo ha trattenuto per eventuali controlli e ne fornisce gli estremi



ELENCO E DESCRIZIONE DEI PRODOTTI/MATERIALI PER I QUALI SI DICHIARA LA CORRETTA POSA IN OPERA

(barrare le caselle corrispondenti ad una delle due possibilità omologazione o rapporto di prova ☐)

4 LASTRA PROMATECT 200 sp.20 mm. dim.120x250

Riv. pavimento, pareti, soffitto, elementi suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce, porte, finestre, serrande, sipari, vernici ignifughe, prodotti con funzione di compartimentazione

Lastra in silicato a matrice cementizia

prosegue descrizione del prodotto/materiale

prosegue descrizione del prodotto/materiale

ETEX BUILDING PERFORMANCE SPA

Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)

Via Perlasca	14	27010	VELLEZZO BELLINI	PV
Via - piazza	n. civico	c.a.p.	comune	Provincia

Classe di reazione	El 120	Realizzazione mq.10 di parete c/singola lastra per lato, a creazione
R-RE-REI e n° identificativo		luogo di installazione (locale etc.)

"Box contatori", mediante utilizzo di mq.21 di lastre.

proseguono dati sul luogo di installazione

per il prodotto/materiale allega dichiarazione di conformità a firma del fornitore su mod. DICH.CONF.; inoltre:

☐ allega omologazione prototipo

☐ attesta di aver consegnato il rapporto di prova** al titolare che lo ha trattenuto per eventuali controlli e ne fornisce gli estremi

5 LASTRA PROMATECT 200 sp.20 mm. dim.120x250

Riv. Pavimento, pareti, soffitto, elementi suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce, porte, finestre, serrande, sipari, vernici ignifughe, prodotti con funzione di compartimentazione

Lastra in silicato a matrice cementizia

prosegue descrizione del prodotto/materiale

prosegue descrizione del prodotto/materiale

ETEX BUILDING PERFORMANCE SPA

Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)

proseguono dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)

Via Perlasca	14	27010	VELLEZZO BELLINI	PV
Via - piazza	n. civico	c.a.p.	comune	provincia

Classe di reazione	El 120	Realizzazione parete c/singola lastra per lato, a chiusura vano porta
R-RE-REI e n° identificativo		luogo di installazione (locale etc.)

Comunicante, tra locale Q.E. ed altri locali adiacenti, con utilizzo di mq.4,5 di lastre.

proseguono dati sul luogo di installazione

per il prodotto/materiale allega dichiarazione di conformità a firma del fornitore su mod. DICH.CONF.; inoltre:

☐ allega omologazione prototipo

☐ attesta di aver consegnato il rapporto di prova** al titolare che lo ha trattenuto per eventuali controlli e ne fornisce gli estremi

6 PROMASTOP-S

Riv. pavimento, pareti, soffitto, elementi suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce, porte, finestre, serrande, sipari, vernici ignifughe, prodotti con funzione di compartimentazione

Sacchetti intumescenti resistenti all'invecchiamento e all'umidità

prosegue descrizione del prodotto/materiale

prosegue descrizione del prodotto/materiale

ETEX BUILDING PERFORMANCE SPA

Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)

proseguono dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)

Via Perlasca	14	27010	VELLEZZO BELLINI	PV
Via - piazza	n. civico	c.a.p.	comune	provincia

Classe di reazione	El 120	N. 3 cuscini a protezione attraversamento a parete, di cavi elettrici in
R-RE-REI e n° identificativo		luogo di installazione (locale etc.)


canalina, presso "Box contatori".

proseguono dati sul luogo di installazione

per il prodotto/materiale allega dichiarazione di conformità a firma del fornitore su mod. DICH.CONF.; inoltre:

☐ allega omologazione prototipo

☐ attesta di aver consegnato il rapporto di prova** al titolare che lo ha trattenuto per eventuali controlli e ne fornisce gli estremi




**ELENCO E DESCRIZIONE DEI PRODOTTI/MATERIALI
PER I QUALI SI DICHIARA LA CORRETTA POSA IN OPERA**

(barrare le caselle corrispondenti ad una delle due possibilità omologazione o rapporto di prova ☐)

7	N.2 PROMASTOP FC6-RS 10 D.63 mm.			
Riv. pavimento, pareti, soffitto, elementi suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce, porte, finestre, serrande, sipari, vernici ignifughe, prodotti con funzione di compartimentazione				
Collare antincendio realizzato in acciaio inox				
prosegue descrizione del prodotto/materiale				
prosegue descrizione del prodotto/materiale				
ETEX BUILDING PERFORMANCE SPA				
Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)				
Via Perlasca		14	27010	VELLEZZO BELLINI
Via - piazza		n. civico	c.a.p.	comune
El 120		Collari a protezione n.2 attraversamenti di tubazioni del solare termico, in acciaio isolato a parete.		
Classe di reazione		R-RE-REI e n° identificativo		
luogo di installazione (locale etc.)				
proseguono dati sul luogo di installazione				
per il prodotto/materiale allega dichiarazione di conformità a firma del fornitore su mod. DICH.CONF.; inoltre:				
☐ allega omologazione prototipo				
☐ attesta di aver consegnato il rapporto di prova** al titolare che lo ha trattenuto per eventuali controlli e ne fornisce gli estremi				

8	N.2 PROMASTOP FC6-RS 10 D.50 mm.			
Riv. Pavimento, pareti, soffitto, elementi suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce, porte, finestre, serrande, sipari, vernici ignifughe, prodotti con funzione di compartimentazione				
Collare antincendio realizzato in acciaio inox				
prosegue descrizione del prodotto/materiale				
prosegue descrizione del prodotto/materiale				
ETEX BUILDING PERFORMANCE SPA				
Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)				
proseguono dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)				
Via Perlasca		14	27010	VELLEZZO BELLINI
Via - piazza		n. civico	c.a.p.	comune
El 120		n. 2 Collari a protezione attraversamenti: n.1 tubazione gas in acciaio		
Classe di reazione		R-RE-REI e n° identificativo		
luogo di installazione (locale etc.)				
1" 1/4, + n.1 tubazione in acciaio rivestito, a parete.				
proseguono dati sul luogo di installazione				
per il prodotto/materiale allega dichiarazione di conformità a firma del fornitore su mod. DICH.CONF.; inoltre:				
☐ allega omologazione prototipo				
☐ attesta di aver consegnato il rapporto di prova** al titolare che lo ha trattenuto per eventuali controlli e ne fornisce gli estremi				

9	N.2 PROMASTOP FC6-RS 10 D.75 mm.			
Riv. pavimento, pareti, soffitto, elementi suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce, porte, finestre, serrande, sipari, vernici ignifughe, prodotti con funzione di compartimentazione				
Collare antincendio realizzato in acciaio inox				
prosegue descrizione del prodotto/materiale				
prosegue descrizione del prodotto/materiale				
ETEX BUILDING PERFORMANCE SPA				
Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)				
proseguono dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)				
Via Perlasca		14	27010	VELLEZZO BELLINI
Via - piazza		n. civico	c.a.p.	comune
El 120		n. 2 Collari a protezione attraversamenti: n.2 tubazioni acciaio rivestiti		
Classe di reazione		R-RE-REI e n° identificativo		
luogo di installazione (locale etc.)				
proseguono dati sul luogo di installazione				
per il prodotto/materiale allega dichiarazione di conformità a firma del fornitore su mod. DICH.CONF.; inoltre:				
☐ allega omologazione prototipo				
☐ attesta di aver consegnato il rapporto di prova** al titolare che lo ha trattenuto per eventuali controlli e ne fornisce gli estremi				



**ELENCO E DESCRIZIONE DEI PRODOTTI/MATERIALI
PER I QUALI SI DICHIARA LA CORRETTA POSA IN OPERA**

(barrare le caselle corrispondenti ad una delle due possibilità omologazione o rapporto di prova ☐)

10	PROMASTOP U (UNICOLLAR) 2250x50x12 mm.			
Riv. pavimento, pareti, soffitto, elementi suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce, porte, finestre, serrande, sipari, vernici ignifughe, prodotti con funzione di compartimentazione				
Collare antincendio a segmenti, composto da: esterno acciaio e interno grafite termoespandente				
prosegue descrizione del prodotto/materiale				
prosegue descrizione del prodotto/materiale				
ETEX BUILDING PERFORMANCE SPA				
Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)				
Via Perlasca		14	27010	VELLEZZO BELLINI
Via - piazza		n. civico	c.a.p.	comune
				PV
				Provincia
Classe di reazione		El 120	Protezione n. 4 attraversamenti a solaio, di tubi PE isolati : n.2 D.40 +	
R-RE-REI e n° identificativo		luogo di installazione (locale etc.)		
n. 1 D.32 + n. 1 D.20 mm.				
proseguono dati sul luogo di installazione				
per il prodotto/materiale allega dichiarazione di conformità a firma del fornitore su mod. DICH.CONF.; inoltre:				
☐ allega omologazione prototipo				
☐ attesta di aver consegnato il rapporto di prova** al titolare che lo ha trattenuto per eventuali controlli e ne fornisce gli estremi				

11	PROMASEAL A BIANCO 310 ML.			
Riv. Pavimento, pareti, soffitto, elementi suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce, porte, finestre, serrande, sipari, vernici ignifughe, prodotti con funzione di compartimentazione				
Sigillante antincendio acrilico				
prosegue descrizione del prodotto/materiale				
prosegue descrizione del prodotto/materiale				
ETEX BUILDING PERFORMANCE SPA				
Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)				
proseguono dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)				
Via Perlasca		14	27010	VELLEZZO BELLINI
Via - piazza		n. civico	c.a.p.	comune
				PV
				provincia
Classe di reazione		El 120	Sigillatura piccoli varchi intorno alle tubazioni	
R-RE-REI e n° identificativo		luogo di installazione (locale etc.)		
proseguono dati sul luogo di installazione				
per il prodotto/materiale allega dichiarazione di conformità a firma del fornitore su mod. DICH.CONF.; inoltre:				
☐ allega omologazione prototipo				
☐ attesta di aver consegnato il rapporto di prova** al titolare che lo ha trattenuto per eventuali controlli e ne fornisce gli estremi				

* Certificato di prova per i prodotti classificati ai sensi dell'articolo 10 del D.M. 26/6/1984.

Per ulteriori prodotti/materiali accludere analogo tabella proseguendo nella numerazione sia dei prodotti che delle pagine.
La collocazione dei singoli prodotti/materiali viene identificata con la stessa numerazione precedentemente adottata nella tavola/e allegata con sigla: _____

La presente dichiarazione si sviluppa dalla pagina 1 alla pagina

09.06.2020

Data

-05-

tutte siglate dal sottoscritto installatore.

ANTINCENDIO TOLENTINO S.R.L.
Firma installatore

N.B. La presente dichiarazione deve essere prodotta al locale Comando dei Vigili del fuoco ai fini del rilascio del Certificato di prevenzione incendi completa, per ogni materiale e/o prodotto installato, delle relative dichiarazioni di conformità del venditore o produttore su mod. DICH.CONF. ed eventuale omologazione; ove quest'ultima non sia prevista, il relativo rapporto di prova sarà trattenuto dal titolare dell'attività a disposizione per eventuali controlli.



ANTINCENDIO TOLENTINO

S.R.L.

62029 TOLENTINO (MC) - Tel. 0733 972888 Fax 0733 953014
Via G. Rossini, 45
Iscr. Reg. Soc. Trib. Macerata n. 5261
C.C.I.A.A. Macerata n. 100733
Cod. Fisc. - Part. IVA 00863150439
E-mail info@antincendiotolentino.it
Web www.antincendiotolentino.it

D.D.T Documento di trasporto - D. d. t. (D.P.R. 14 Agosto 1996, n 472)

Destinatario :

COMUNE DI POLLENZA

PIAZZA LIBERTA' 16
62010 POLLENZA (MC)

Luogo di destinazione :

EX CASALI BATTAGLIA

62010 POLLENZA (MC)

Numero doc :	Data documento :	Partita IVA :	Cod.fiscale :	Cod.ciente	
215/A	19/02/2020	00224000430	00224000430	2042503	
Pagamento				Valuta	Pagina:
12 BONIFICO C/C 970 UBI BANCA AG.1 TOLENTINO				EURO	1
Banca			Agente :		Magaz.:
					1

Cod.articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconti	C.IVA
POR120N100215STR	CIG: ZEA2CF3C82 CUP: I83F05000010007 PORTA TAGLIAF.REI120 CM100*215 DX PR T.A C/TELAIO ABBRACC SP MM.125 - RAL9010 N PROG : 19/845.690	NR	1,00	€ 0,00		6024
POSA OPERA PORTA	POSA IN OPERA PORTA	NR	1,00	€ 0,00		6024

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: 1. Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni da ricevimento di quanto fornito. 2. La merce viaggia a rischio e pericolo del Cliente, anche se convenuta franco a destino. 3. Salvo patto espresso, tutti i prezzi si intendono franco sede della Ditta fornitrice. 4. Sugli eventuali ritardi pagamenti verranno addebitati gli interessi nella misura del tasso B.C.E., ultima rilevazione, maggiorato del 7% (ART. 6 D. Lgs 231/02). 5. Per qualsiasi controversia e' competente l'autorità giudiziaria del foro di Macerata. 6. I pagamenti a rimessa diretta si devono intendere nel termine massimo di 30 gg. Data fattura. 7. Non si accettano sconti ed arrotondamenti non autorizzati. 8. Con la firma del presente documento si intendono approvate tutte le Condizioni di Vendita. I Va. dati anagrafici sono da noi considerati esatti sotto responsabilità, salvo diversa comunicazione, come previsto dalla art. 41 DPR 26/10/72 n° 633.

CONTRIBUTO AMBIENTALE C.O.N.A.I. ASSOLTO.

N Colli	Peso:	Aspetto esteriore :	Causale traspo. :
1		A VISTA	Vendita
Trasp. a cura del :	Porto :	Data / ora inizio traspo.	Firma del conducente:
Mittente	FRANCO	20/02/2020	
Vettore :		Data / ora ritiro	Firma del vettore:
		Data / ora consegna:	Firma per accettazione :
Annotazioni			

Rif	MAG30 03 07 19
Pers cont.	Sig Ortenzi 335/1272986
Tel / fax	0733 972888 953014
Resa	CPT Franco destino
Mezzo	A mezzo vettore
Destinazione	Vedi Indirizzo
C Fis/P I.	00863150439
Pagamento	

ninz[®]
NINZ DIGITAL DECOR

NINZ[®]
FIREDOORS

NINZ s.p.a. I - 38061 ALA (TN) - Corso Trento, 2/A
P.I. IT01566290225 - Tel. 0464 678300 - Fax 0464 679025
web: www.ninz.it - e-mail: info@ninz.it
Cap. Soc. € 2.150.000,00 i.v. - Reg. Impr. e Cod. Fisc. 01566290225

Spett.le
ANTINCENDIO TOLENTINO S.N.C
DI ORTENZI ALBERICO & C.
VIA G ROSSINI, 45
62029 TOLENTINO MC

023425 / 077

DOCUMENTO di TRASPORTO
Al sensi D P R 472/96 del 14/08/96

Numero 23397 B01 23 09 2019

Pag 2

Seguito D.O.T. 23397 del 23 09 2019

- Pos 4 (Po 7)/Pnr 0541425-0541425 C:259 /12
- 1 PZ PR0405 /698 TECNOMA
Porta PROGET MULTI MIS 1A FM 1090x2200 mm tirare
destra DX Colore anta RAL 9010 Colore telaio RAL
9010 Istruzione posa in tunnel Quota asse maniglia
1050MM
s Maniglia s= 60mm nera M1
- 4207008 /1 s Telaio applicaz in tunnel P PZ 1
~~Spessore telaio 100MM~~
- Pos 5 (Po 8)/Pnr 0845688-0845688 C:259 /12
- 1 PZ PR0305 /399 PONTONI
Porta PROGET REI120 MIS 1A FM 1280x2150 mm tirare
sinistra SX Colore anta NCS4020-B50G Colore telaio
NCS5020-B50G Istruzione posa da murare Quota asse
maniglia 1050MM
- 4201101 /52 s Maniglione antipanico Slash SL PZ 1
BM
- Pos 6 (Po 9)/Pnr 0845689-0845691 C:259 /12
- 3 PZ PR0301 /3 A
Porta PROGET REI120 STD 1A FM 1000x2150 mm tirare
sinistra SX Colore anta RAL 9010 Colore telaio RAL
9010 Istruzione posa cartongesso tel abbracciante
Quota asse maniglia 1050MM
s Maniglia s= 60mm nera M1
- 4207005 /1 s Telaio abbracciante P Spessore PZ 3
muro 125MM

Documentazione allegata al prodotto e relativi accessori

No 2 Libretti installazione, uso, manutenzione I52 Proget

No 3 Libretti installazione, uso, manutenzione I64 Proget

No 1 Libretti installazione, uso, manutenzione I66 Proget

No 1 Libretti installazione, uso, manutenzione I67 Proget

No 1 Libretti installazione, uso, manutenzione I52c Proget con
caratteristiche ambientali

Segue D.O.T. 23397 del 23 09 2019 --->

Documentazione obbligatoria

PORTA

PROGET REI120

NR. DI PRODUZIONE:

da 845690 fino 845690

Porta PROGET REI120 STD 1A FM 1000x2150 mm tirare sinistra SX Colore anta RAL 9010 Colore telaio RAL 9010
Istruzione posa cartongesso tel abbracciante Quota asse maniglia 1050MM

4203002	/23	s Maniglia s= 60mm nera M1
4207005	/1	s Telaio abbracciante P Spessore muro 125MM

Ninz S.p.A.
Kar. Ninz

Dichiarazione

Conformità 2019023397 / 23.09.2019 PRO / 12748 / 09.07.2019 B01 / 23397 / 23.09.2019

Pag. 1

Ai sensi dei decreti ministeriali 14 dicembre 1993 (in G.U. n.303 del 28.12.93), 27 gennaio 1999 (in G.U. n.43 del 24.02.99) e della lettera circolare NS 7014/4101 sott. 140/1 del 22/10/01, il firmatario della presente quale procuratore speciale del sig. Karl Ninz, giusta procura depositata presso C.C.I.A.A di TRENTO, in qualità di legale rappresentante della Ditta NINZ S.p.A.

D I C H I A R A

che le porte tagliafuoco sottoelencate fornite dalla NINZ S.p.A. sono conformi al relativo prototipo omologato per identità dei materiali e dei componenti costruttivi che le costituiscono, nonché per l'invariabilità delle modalità di assemblaggio degli stessi e delle specifiche di posa in opera degli interi infissi;

D I C H I A R A altresì

di garantire la classe di resistenza al fuoco per le porte tagliafuoco oggetto della presente dichiarazione di conformità ed inoltre che sono stati impiegati nell'estensione del risultato sperimentale al nuovo modello di porta i soli criteri previsti all'articolo 3 della norma UNI-9723 1990/A1.

Ente di certificazione: CSI

Qtà Foro Muro Classe (LxH)	Numero del certificato	Omologazione omologazione Est.	Dt.omol. Dt.om.Est.	FM prova FM massimo	Numero di produzione	Anno
1 1000x2150 REI 120	CSII137RF	BZ050REI120P026 BZ050REI120P026F1	04.11.2004 26.05.2015	2298x2275 1170x2275	0845690	2019

NINZ S.P.A.

Ninz S.p.A.

PORTA A 2 ANTE ESPERA FINestra TELA TELA

Per lunghezza di almeno 100 cm		Per lunghezza di almeno 100 cm	
in spessore		in spessore	
Lunghezza (mm)	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Spessore (mm)
1000	100	1000	100
1000	150	1000	150
1000	200	1000	200
1000	250	1000	250
1000	300	1000	300
1000	350	1000	350
1000	400	1000	400
1000	450	1000	450
1000	500	1000	500
1000	550	1000	550
1000	600	1000	600
1000	650	1000	650
1000	700	1000	700
1000	750	1000	750
1000	800	1000	800
1000	850	1000	850
1000	900	1000	900
1000	950	1000	950
1000	1000	1000	1000

Per lunghezza di almeno 100 cm		Per lunghezza di almeno 100 cm	
in spessore		in spessore	
Lunghezza (mm)	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Spessore (mm)
1000	100	1000	100
1000	150	1000	150
1000	200	1000	200
1000	250	1000	250
1000	300	1000	300
1000	350	1000	350
1000	400	1000	400
1000	450	1000	450
1000	500	1000	500
1000	550	1000	550
1000	600	1000	600
1000	650	1000	650
1000	700	1000	700
1000	750	1000	750
1000	800	1000	800
1000	850	1000	850
1000	900	1000	900
1000	950	1000	950
1000	1000	1000	1000

PORTA A 2 ANTE CON FINESTRA TELA ANTIFURTO E ANTICRACKING

Per lunghezza di almeno 100 cm		Per lunghezza di almeno 100 cm	
in spessore		in spessore	
Lunghezza (mm)	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Spessore (mm)
1000	100	1000	100
1000	150	1000	150
1000	200	1000	200
1000	250	1000	250
1000	300	1000	300
1000	350	1000	350
1000	400	1000	400
1000	450	1000	450
1000	500	1000	500
1000	550	1000	550
1000	600	1000	600
1000	650	1000	650
1000	700	1000	700
1000	750	1000	750
1000	800	1000	800
1000	850	1000	850
1000	900	1000	900
1000	950	1000	950
1000	1000	1000	1000

Per lunghezza di almeno 100 cm		Per lunghezza di almeno 100 cm	
in spessore		in spessore	
Lunghezza (mm)	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Spessore (mm)
1000	100	1000	100
1000	150	1000	150
1000	200	1000	200
1000	250	1000	250
1000	300	1000	300
1000	350	1000	350
1000	400	1000	400
1000	450	1000	450
1000	500	1000	500
1000	550	1000	550
1000	600	1000	600
1000	650	1000	650
1000	700	1000	700
1000	750	1000	750
1000	800	1000	800
1000	850	1000	850
1000	900	1000	900
1000	950	1000	950
1000	1000	1000	1000

Si precisa, inoltre, che è consentito il trasferimento dei risultati di prova da porta senza battente a pannello a porta con battente a pavimento.

Alla famiglia di porte sopra descritte, prodotta dalla ditta NINZ FIREDOORS di K. NINZ, viene assegnato il codice BZ050REI120P026F1 ai fini della prevenzione incendi nella classe di resistenza al fuoco REI 120 e se ne AUTORIZZA la riproduzione, ai sensi del Decreto Ministeriale 21 giugno 2004, conformemente agli elaborati grafici di cui all'istanza di estensione citata in premessa e condizionatamente alla stretta osservanza di quanto contenuto nella dichiarazione di impegno redotta dal legale rappresentante della ditta NINZ FIREDOORS di K. NINZ circa l'esclusiva utilizzazione di materiali aventi tutte le caratteristiche fisico-chimiche identiche a quelli impiegati nella produzione della porta resistente al fuoco denominata PORTA PROJET REI 120 A 2 ANTE APPLICAZIONE SU PARETE IN CARTONGESSO CON OBLO.

Al presente atto di omologazione il produttore dovrà inviare un allegato grafico, timbrato e firmato dal rappresentante legale della NINZ FIREDOORS di K. NINZ, con l'autenticazione delle principali misure relative alla famiglia di porte in argomento.

Sul marchio e sulla dichiarazione di conformità, allineati ad ogni famiglia di porte resistenti al fuoco oggetto della presente omologazione, dovranno essere riportati, oltre ai dati di cui al punto 1) dell'art. 2 del D.M. 21 giugno 2004, il numero di codice e la data dell'omologazione stessa.

Si richiamano tutti gli obblighi di legge spettanti al produttore e a tutti i soggetti comunque interessati, a norma del Codice Civile, del Codice Penale e del Decreto Ministeriale 21 giugno 2004.



Roma 26/05/2015
Fasc. 4/D/140/47
N.B. IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE È RIPRODUCIBILE UNICAMENTE NELLA SUA INTEGRALE STESURA

IL DIRETTORE CENTRALE
(PULITOLI)
T. 100.000

CODICE DI OMOLOGAZIONE: BZ050REI120P026F1
Riproduzione vietata! 5/9

NR. OMOLOGAZIONE: BZ050REI120P026F1

NINZ

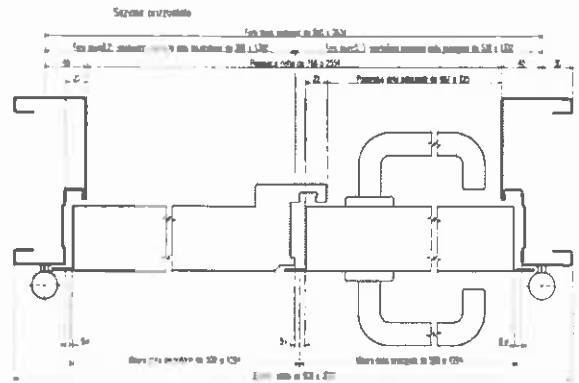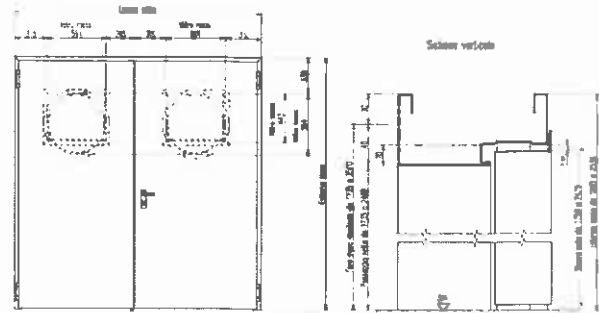


NINZ S.p.A.
Karl NINZ


CODICE DI OMOLOGAZIONE: BZ050REI120P026F1
Riproduzione vietata! 7/9

NR. OMOLOGAZIONE: BZ050REI120P026F1

NINZ

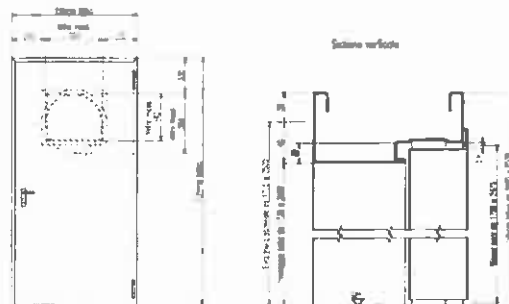

Sezione orizzontale

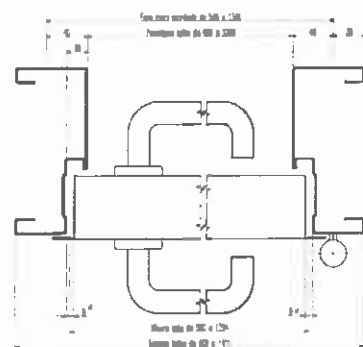

NINZ S.p.A.
Karl NINZ

CODICE DI OMOLOGAZIONE: BZ050REI120P026F1
Riproduzione vietata! 6/9

IMPOSTA DI BOLLO
ASSOLTA

3190



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEI SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
UFFICIO PER LA PROTEZIONE PASSIVA, PROTEZIONE ATTIVA, SETTORE MERCEOLOGICO E LABORATORI

NINZ FIREDOORS di K. NINZ

Visto l'Atto di Omologazione rilasciato in data 04/11/2004 con Codice di Omologazione BZ050REI120P026 con ultima validità fino al 04/11/2019 relativo al prodotto con denominazione commerciale PORTA PROJET REI 120 A 2 ANTE APPLICAZIONE SU PARETE IN CARTONGESSO CON OBLO, dimensioni FMI 2298(1164+1134) x 2275 mm

Vista l'istanza di rinnovo dell'Atto di Omologazione, presentata in data 06/02/2018 dalla ditta NINZ FIREDOORS di K. NINZ, via in Corso Trento 2/A, ALA (TN) - 38061.

SI RINNOVA

l'Atto di omologazione con Codice BZ050REI120P026, con validità fino al 04/11/2024, salvo le limitazioni previste dall'art. 3 comma 4 del d.M. 16/02/2007.

Il presente atto è da considerarsi parte integrante dell'atto di omologazione di cui in premessa, già in possesso della Ditta.

IL DIRETTORE CENTRALE
(CAYROANI)
Firmato in forma digitale ai sensi di legge

IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Marcello LOMBARINI)
Firmato in forma digitale ai sensi di legge

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE
(Dott. Ing. Paolo CASTELLI)
Firmato in forma digitale ai sensi di legge

scat. 47

CODICE DI OMOLOGAZIONE: BZ050REI120P026F1
Riproduzione vietata! 8/9



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
CENTRO STUDI ED ESPERIENZE

NINZ FIREDOORS di KINIZ

Visto l'Atto di Omologazione rilasciato in data 26/05/2006 con Codice di Omologazione BZ050REI120P026F1, con ultima validità fino al 26/05/2016, relativo al prodotto con denominazione commerciale PORTA PROGET REI 120 A 2 ANTE APPLICAZIONE SU PARTE IN CARTONGESSO CON OBLO.

Vista l'istanza di rinnovo dell'Atto di Omologazione, presentata in data 27/12/2015 dalla ditta NINZ FIREDOORS di KINIZ, sita in Corso Trento 2/A, ALA (TN) - 38061.

Considerato che, come da dichiarazione del produttore, il prodotto di cui sopra non ricade nel campo di applicazione delle specifiche tecniche armonizzate EN 14351-1:2006+A2:2016 "Finestre e porte esterne pedonali" ed EN 13241:2003+A2:2016 "Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage".

SI RINNOVA

L'Atto di omologazione con Codice BZ050REI120P026F1, con validità fino al 26/05/2016, salvo le limitazioni previste dall'art. 3 comma 4 del d.M. 16/02/2007.

Il presente atto è da considerarsi parte integrante dell'atto di omologazione di cui in premessa, già in possesso della Ditta.

IL DIRETTORE CENTRALE
(CAVRIANI)
Firmato in forma digitale ai sensi di legge

IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Marcello LOMBARDINI)
Firmato in forma digitale ai sensi di legge

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Dott. Arch. Fabrizio DAGLIONI)
Firmato in forma digitale ai sensi di legge

BOLL. 47

CODICE DI OMOLOGAZIONE: BZ050REI120P026F1


Riproduzione vietata! 8/9

LIBRETTO DI INSTALLAZIONE, USO E MANUTENZIONE PER PORTA PROGET REI120 CON TELAIO ABBRACCIANTE APPLICAZIONE SU PARETE IN CARTONGESSO

Nr. omologazione BZ050REI120P026F1




164—I

5001501/1 - 03/14

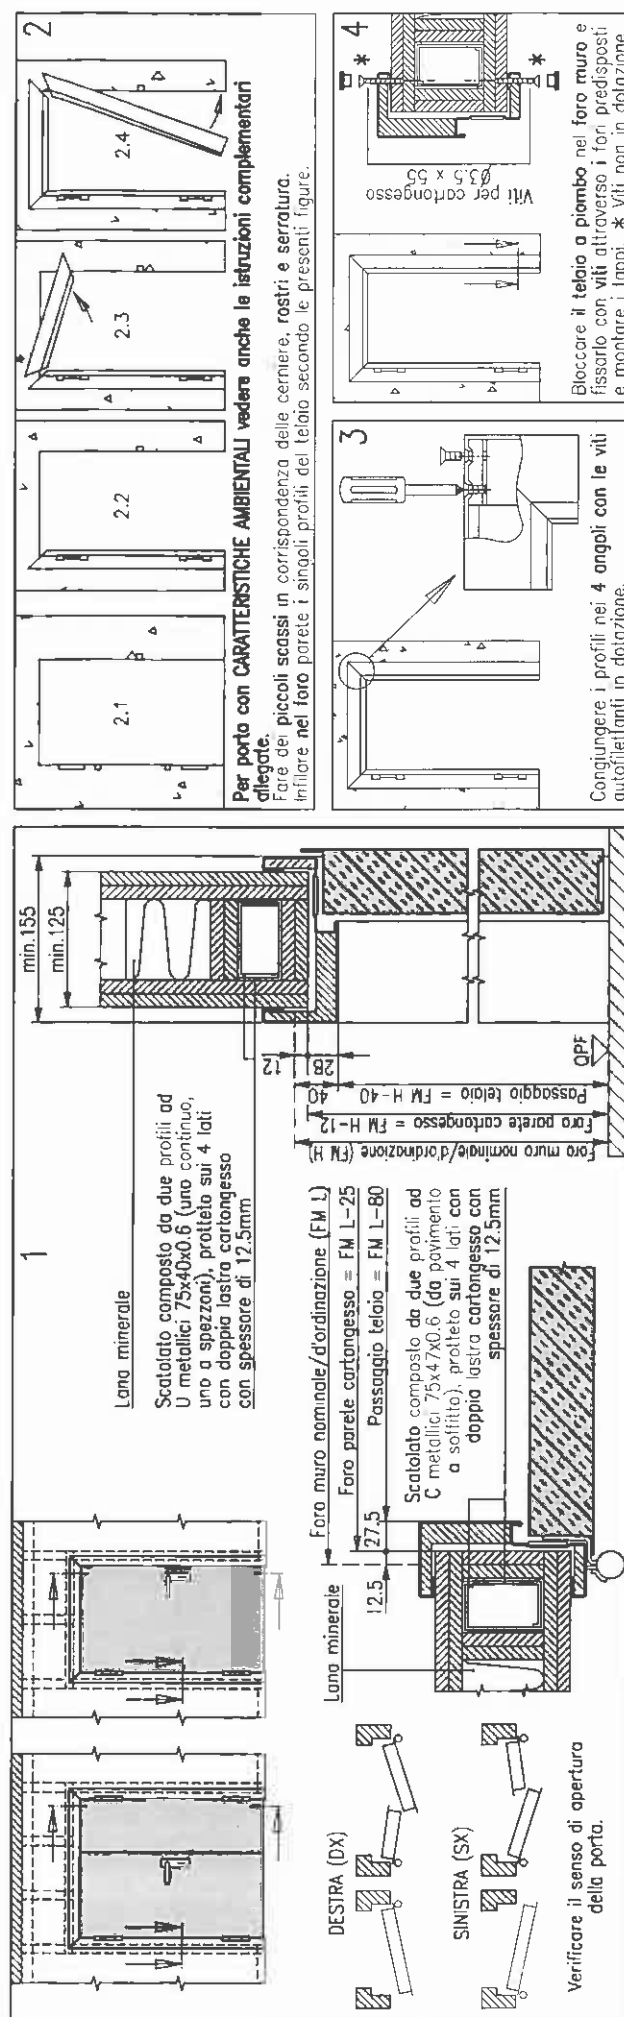

Per porte con CARATTERISTICHE AMBIENTALI vedere anche le istruzioni complementari allegate.

Fare dei piccoli scassi in corrispondenza delle cerniere, rostri e serratura. Infilare nel foro parete i singoli profili del telaio secondo le presentii figure.

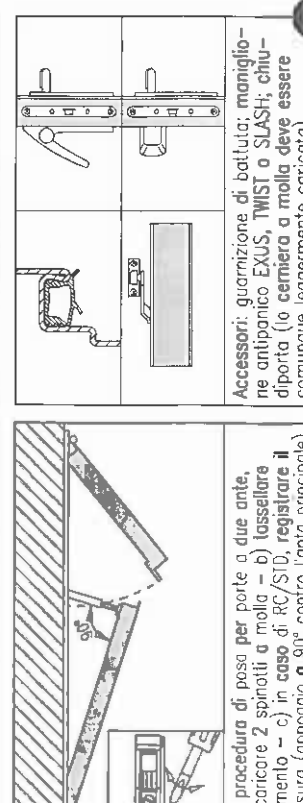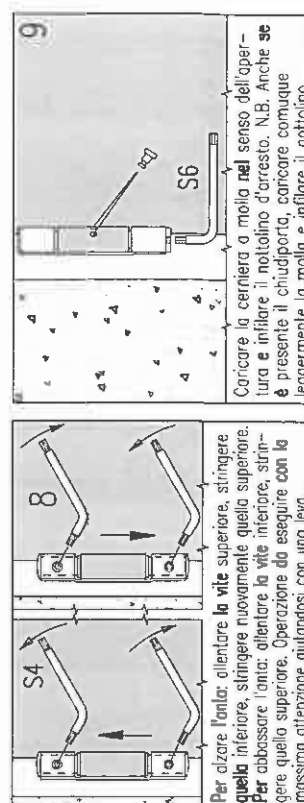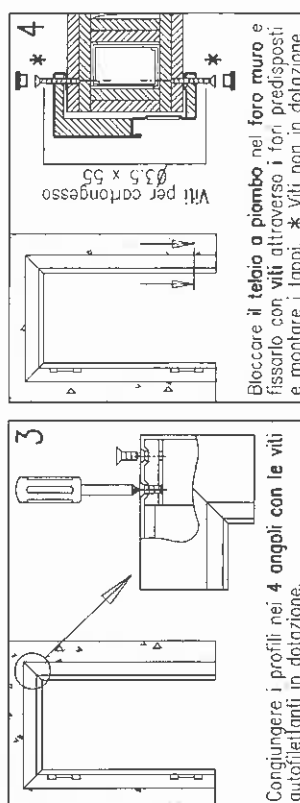

Accessori: guarnizione di battuta: maniglia - antipanco EXUS, TWIST o SLASH; chiudiporta (la cerniera a molla deve essere comunque leggermente caricata).

LIBRETTO DI INSTALLAZIONE, USO E MANUTENZIONE PER PORTA PROGET REI120 CON TELAIO ABBRACCIANTE APPLICAZIONE SU PARETE IN CARTONGESSO

164 - I

NOTE GENERALI

NORMA: le istruzioni dovranno essere seguite in ogni dettaglio nel rispetto delle condizioni di prova sia per garantire il perfetto funzionamento della porta, che l'autochiusura di porte tagliafuoco. Inoltre è obbligatoria una regolare manutenzione secondo D.M. del 10 marzo 1998.

RESPONSABILITÀ: È obbligo del posatore eseguire le istruzioni di posa in ogni dettaglio ed in particolare le voci 7, 8 e 9 nel rispetto della sicurezza degli utenti.

PARETE IN CARTONGESSO è cura del cliente costruire la parete secondo le istruzioni di posa e di prendere tutti gli accorgimenti atti ad evitare un degrado della resistenza meccanica in caso di vani alti oltre 2700 mm.

VERNICIATURE: la porta di serie è finita con vernici epossipolistere applicate in polvere e termoidrurate a circa 180 ° C. La superficie è gofrata e particolarmente resistente. In caso di riverniciatura si consiglia di seguire la seguente procedura: - carteggiare e spolverare accuratamente le superfici - applicare una mano di fondo epossidico opaco a 2 componenti tipo ALCEA EPOX 5203/0059 (beige) - verniciare le superfici con smalto o altra vernice a propria scelta.

PULIZIE: la porta esce dalla fabbrica già imballata e pulita. Si consiglia di usare solo uno straccio e acqua saponata e di non grattare le superfici.


GARANZIE: il produttore risponde per la qualità dei materiali secondo quanto previsto dalla legge (C.C. 1495). Eventuali reclami per materiali mancanti oppure difettosi devono essere segnalati per mezzo di nota sulle bolle di consegna e comunque comunicati entro otto giorni dal ricevimento dei materiali.

ACCESSORI DI SERIE MARCHIATI CE :


Serratura SIDA15: CE 0497/CPD/4265/11 - EN 12209:2003/AC - 3 M 3 1 0 C 2 H A 2 0
Cerniere: CE 0789-CPD-2005 - EN 1935:2004 - 4 7 7 1 1 4 0 14
Regolatore di chiusura RC/STD: CE CPD-0425-1153 - EN 1158:2003 - 3 5 5/3 1 1 4
La marcatura CE sulla controstruttura Sida 019 delle porte a due ante è valida esclusivamente se sull'anta attiva è montato un maniglione antipanico o una maniglia d'emergenza.

MOVIMENTAZIONE E STOCCAGGIO - EVENTUALI RECLAMI


Movimentazione: in caso di movimentazione mediante fasce/funi di sollevamento, posizionarle esclusivamente sotto gli zoccoli del pallet, evitando di collocarle sotto le tavole; evitare che le fasce/funi in tiro esercitino troppa pressione sulle porte, interponendo dei distanziali nella parte superiore. Non movimentare le ante mediante ventose. Stoccaggio: è cura del destinatario immagazzinare il materiale scaricato in luogo idoneo affinché la merce sia protetta dagli agenti atmosferici e dall'azione dei raggi solari. Qualora durante il trasporto o nelle operazioni di scarico, la merce venga a contatto con pioggia o neve, è indispensabile intervenire tempestivamente rimuovendo l'eventuale nylon protettivo di ogni singola porta e collocando le stesse in posizione verticale per una opportuna asciugatura. Reclami: eventuali difetti estrinseci delle porte vanno annotati sulla copia della bolla da restituire al trasportatore e denunciati al produttore entro 48 ore mediante invio di raccomandata r.r.. Ricordiamo che difetti intrinseci come dalle condizioni generali vanno denunciati al produttore entro otto giorni dalla consegna mediante invio di raccomandata r.r.. In ogni caso non potranno essere utilizzati e di conseguenza montati prodotti che presentano difettosità, gli stessi dovranno rimanere a disposizione per eventuali controlli che il produttore o chi per essa intenderà effettuare.

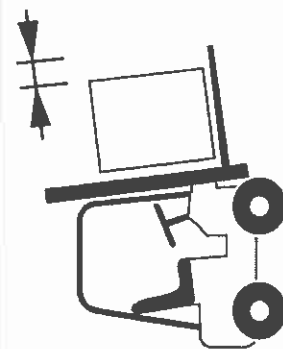


Movimentare il materiale con attrezzatura adeguata.



Depositare e maneggiare il materiale con cura.



Montaggio da effettuarsi a cura di personale qualificato.



Non esporre il materiale agli agenti atmosferici.

MANUALE D'USO E MANUTENZIONE PER PORTE PROGET

Tutte le porte resistenti al fuoco devono essere regolarmente controllate per assicurarsi che non sussistano danneggiamenti e che chiudano regolarmente. Il controllo deve assicurare che la porta ruoti liberamente e che il dispositivo di autochiusura operi effettivamente. I controlli devono avvenire periodicamente per assicurare che i dispositivi di chiusura automatica siano efficienti e che le porte si chiudano perfettamente. Le porte devono essere tenute libere da ostruzioni (D.L. 09 aprile 2008 n° 81 - D.M. 10.03.1998).

Ogni 5.000 aperture al massimo ogni 5 mesi devono essere effettuate le seguenti operazioni:

Lubrificare la cerniera portante

Lubrificare la cerniera a molla, soprattutto la molla stessa sfidando lo spinotto.

Ricaricare la molla ed inserire i molotini d'arresto. Verificare che la forza di chiusura della molla sia sufficiente per chiudere la porta con una apertura di 30±2°.

Lubrificare la serratura e soprattutto il vano corsa dello scrocco.

Per le porte a due ante devono essere effettuati ulteriori controlli.

Verificare il regolare funzionamento delle aste di chiusura dell'anta secondaria e lubrificare le guide di scorrimento delle stesse.

Liberare da ogni residuo il foro nella boccata a pavimento.

Lubrificare la serratura centrale e lo scrocco in alto dell'anta secondaria.

Controllare il funzionamento del regolatore di chiusura, verificare la posizione in apertura (ca. 90° contro l'anta principale); lubrificare l'incernieramento del braccio.

Deve essere verificato anche il regolare funzionamento di tutti gli accessori delle porte, quali maniglie, eventuali maniglioni antipanico, chiudiporta ecc. Anche di essi devono essere lubrificate le parti mobili o incernierate.

Nel caso di funzionamento irregolare della porta o di accessori difettosi, consigliamo di consultare il ns. ufficio vendite e di richiedere l'intervento di un posatore autorizzato oppure la fornitura dei materiali di ricambio.

N.B. Per la lubrificazione utilizzare lubrificante a bassa fluidità.

Indice

> Copertina	Pagina 1
> Dichiarazione Conformità	Pagina 2
> BZ050REI120P026F1 - Omologa BZ050REI120P026F1	Pagina 3
> I64-I - Libretto di installazione_Proget_REI120_su_cartongesso_con_telaio_a bbracciante	Pagina 6
> IM01-I - Istruzione posa e manuale maniglia M1	Pagina 8