



COMUNE DI BORBONA

PROVINCIA DI RIETI

VIA VALLICINE 2 – 02010 BORBONA

Tel. 0746/940037 – Fax 0746/940285 P.I. C.F. 00113410575

E-Mail: borbona@comune.borbona.rieti.it Indirizzo URL : www.comune.borbona.rieti.it

Prot. n° **5259**
Data 14.08.2019

Spett.li Brugnoli Augusto Angelo
Via Verona n°2 Pavia 27100

ORDINANZA N°83 del 14.08.2019

RETTIFICA ORDINANZA 85/2018 - ORDINANZA DI INAGIBILITA' TEMPORANEA Ex Convento S. Anna CON DIVIETO DI ACCESSO AI TERRENI E LUOGHI CIRCOSTANTI

IL SINDACO

Premesso che:

- a partire dal 24.08.2016 più scosse di notevole entità, e il successivo sciame sismico con area epicentrale inizialmente stabilita nei Comuni di Accumuli ed Amatrice, distante circa 15 chilometri dai confini del Comune di Borbona, ha causato danni ingenti su tutto il territorio comunale;
- numerose scosse di magnitudo superiore a 5.0 con epicentro nei pressi di Borbona si sono verificate in data 18.01.2016;
- in data 19.02.2018 è stato eseguito un sopralluogo GTS ampliato, con la presenza di tecnici del MIBACT, nel quale si è evidenziato, tra l'altro: "In premessa si prende atto del fatto che l'edificio (bene culturale n° 222527) è stato oggetto di accertamento AeDES, con esito E- in ogni caso di prescrivere al Sindaco l'adozione di tutti i provvedimenti amministrativi e l'esecuzione delle opere, necessarie per impedire l'accesso all'area del convento, anche per quanto concerne i terreni privati o pubblici sottostanti il lato sud del complesso, a tutela dell'incolumità delle persone...."

Visto:

- ✓ l'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali)
- ✓ il vigente statuto comunale;
- ✓ la propria Ordinanza n°85 del 17.07.2018 prot.4129 con la quale si rendevano inaccessibili le zone come da planimetria allegata;

Ravvisata:

- ✓ la necessità di disporre l'attuazione degli indifferibili provvedimenti urgenti finalizzati a fronteggiare il sopra citato contesto emergenziale;

Dato atto:

- ✓ che si intendeva perseguire la salvaguardia dell'incolumità delle persone;
- ✓ che sono in essere procedure per risolvere le problematiche relative ai rischi presenti sui luoghi e i terreni circostanti l'edificio identificato catastalmente al f.9 particella 145;

Verificato:

- ✓ che i lavori di messa in sicurezza riguardanti l'esecuzione del progetto denominato: EMERGENZA TERREMOTO."GTS del 19.02.2018: ESECUZIONE OPERE DI PRONTO INTERVENTO SU MANTO DI COPERTURA ALA SUD EST DELL'EDIFICIO CONVENTO S. ANNA - Realizzazione manto di copertura, lattonerie, canali di gronda, discendenti, sottocoppo e coppi ala Sud-Est dell'edificio Convento S.

Anna ", sono stati eseguiti ed ultimati in data 30.07.2019;

- ✓ che il direttore dei lavori ha rimesso certificato di regolare esecuzione in corso di approvazione, e che comunque l'impresa ha sottoscritto il verbale di riconsegna provvisoria dell'opera in data 30.07.2019 prot. 4861;

ORDINA

A parziale rettifica della propria Ordinanza n°85 del 17.07.2018 prot.4129

ai sensi ed effetti dell'art. 54 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267

a quanti in indirizzo ed alla cittadinanza tutta

il divieto di transito ed utilizzo, nei tratti interessati, come da nuova planimetria allegata, a piedi e/o con qualsiasi mezzo, così come transennati, fin tanto che non sia rimosso qualsivoglia pericolo per la pubblica incolumità.

Agli operai comunali di modificare immediatamente la predisposizione della transennatura per impedire l'accesso ai luoghi di che trattasi, su disposizioni dell'Ufficio Sisma.

DISPONE

La notifica della presente alle parti in indirizzo, e la trasmissione:

alla Prefettura di Rieti

al COI UNICO


alla struttura di missione della Protezione Civile di Rieti presso agi.sm@protezionecivile.it

al Mibact presso sr-laz.uccr@beniculturali.it;


al Comando stazione dei Carabinieri di Borbona;

Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Prefetto di Rieti entro 30 gg. dalla notifica, al Tar della Regione Lazio entro 60 gg. dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla data di notificazione o dalla piena conoscenza legale del presente provvedimento.

Il Sindaco
Maria Antonietta DI GASPARO



Stralcio di mappa catastale con riportate le particelle interessate al divieto di accesso e transito;

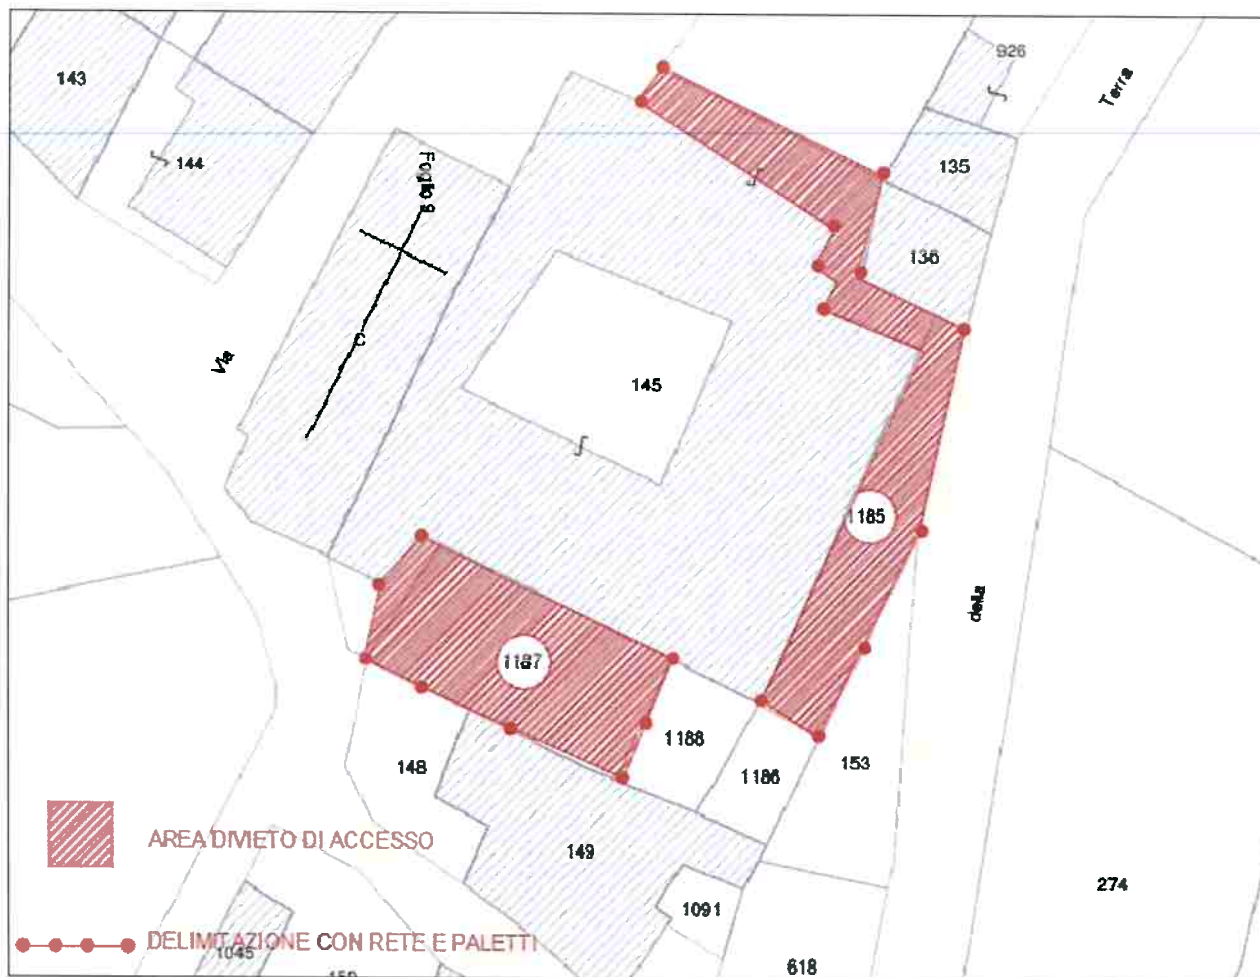

Note: F.9 p.lla 1187

COMUNE DI BORBONA
Il Sindaco
Maria Antonietta DI CASPARE
PROV. DI RIETI